

**CE**



# **USER & ENGINEER INSTRUCTION MANUAL**

## **HEATMISER MISTRAL**

**EN**

**IT**

**FR**

**DE**

**NL**

# USER INSTRUCTIONS

EN

## CONTENTS PAGE

SUBJECT	PAGE No.
<b>Contents Pages .....</b>	1
<b>Language Option .....</b>	2
<b>Standard Terms .....</b>	2
<b>Normal RUN Mode .....</b>	2
Override .....	3
Summer Mode .....	3
Date .....	3
Heater Lockout and Reset .....	3
Summer Fan .....	4
<b>Program Mode</b>	
Temperature setting .....	4
Data Setting .....	4
Time Setting .....	5
Code Setting .....	5
Holidays .....	6
<b>System Settings</b>	
Override (Maximum) Setup .....	7
Optimisation Setup .....	7
Code Setting .....	7
Configure - Control Type .....	7
<b>Configuration / Setup</b>	
Configure Control Setup (On/Off): Purge Option, Double Ignition, Proving Switch .....	8
Configure Control Setup (High/Low): High Flame Boost, High/Low Differential, Double Ignition, Proving Switch.....	9
<b>System Wide Setup</b>	
Fan Setup .....	10
Sensor Calibration .....	10
Service Mode .....	10
Service Alarm .....	10
Resetting Service Alarm .....	11
System Reset .....	11
<b>Technical Details</b>	
Specification / Fuse Rating .....	11
Wiring Diagrams .....	12-14

## Language Option

EN

To select the required language press PROG and enter the code 2305 and press Enter. Then select the required language from the selection.

---

## Standard Terms

**Self Learning Optimisation** is a system whereby the Heatmiser Control will automatically calculate the start up time to ensure the building is up to temperature for the programmed switching time. It does this by monitoring the internal temperature readings, so that for example, in milder weather conditions heat up times are reduced - thus saving energy.

**Preheat** is the number of hours the control can come on before the programmed switching time (when in optimising mode) This is setup under the Engineers code and can be set to no more than 8 hours.

**Rate of Change** is the time it takes to raise the building by 1°C. The factory default for this setting is 20 minutes but the control will automatically adjust this according to the fabric of the building.

**Override** Using the override button on the Heatmiser keypad allows the user to override the zone for a selected number of hours, to allow for unscheduled use of the system. A maximum can be set to stop users entering long override periods.

**Switching period status:**

- **Day** is when the control is being controlled to an actual switching time (For example between 07.00 - 17.00 the control would be in a DAY condition) Outside of these hours the control would be in a night condition.
- **Night** is when no switching times have been programmed. At these times the control is set back to the night temperature.

**Heater Lockout and Reset** is standard on the Heatmiser Mistral and allows for a signal to be fed into the Heatmiser from the heater when the heater goes to lockout (overheat etc) Once the fault on the heater has been rectified a reset signal can be sent to the heater resetting lockout status.

**Normal RUN Mode** is when the control is operating normally and is not being programmed (ie showing the time and date screen). It is important to remember that when any alterations have been made to the Heatmiser's program, the RUN button is pressed to return the control to the RUN mode.

---

## Normal RUN Mode

There is one main Normal (Run) mode screen, and one Info screen on the Heatmiser Mistral. These are explained below;

On/Off RUN mode screen

FRI 07.58 23°C  
HEAT OFF

This screen shows the time, actual temperature and the heat relay status (On or Off)

High/Low RUN mode screen

FRI 07.58 23°C  
LOW ON HIGH OFF

This screen shows the time, actual temperature and the heat status of both high and low flame

Pressing the Information button followed by option 1 will show the following display:

This display is shows the target temperature along with the switching period status.

TARGET TEMP : 21°C  
TIME CLOCK: DAY

**Override**

The Heatmiser Mistral can be overridden into a day or night condition to allow for any unscheduled operation of the system. The maximum time that the unit can be overridden will have been set by the installer.

**To program an override period**

- From the Normal RUN mode  
Press the Override button and enter your security code if required.
- Then choose 1) to enter the override mode
- Then select either 1 or 2 to override the zone  
ON(1) or OFF(2)
- You are now prompted to enter the length of the override period.
- Should the zone be above temperature, the control will show the following screen. Remember that the override function only overrides time and not temperature. This error message will also appear if the override time programmed exceeds the maximum override setting
- The status screen then indicates the zone has been put into an override condition.

Mon 13.06 20°C  
Time Clock: DAY

1> OVERRIDE MODE  
2> SUMMER MODE

OVERRIDE TO  
1> ON or 2> OFF

OVERRIDE SETTING  
MAXIMUM (04) :03

\*\* WARNING\*\*  
INVALID DATA

Mon 13.06 20°C  
Status: OVERRIDE



To cancel an override period repeat the steps above, choosing 2 for OFF and then reduce the length of the override period to 00

**Summer Mode**

To enable the Summer mode facility press the Override/Summer button and select 2 for summer.

The control is then put in to the summer mode, which means that the temperature is controlled to the Night setback setting.

To cancel repeat the above operation.

1>Override Mode  
2>Summer Mode

**Date**

To display the current time and date:

- Press INFO
- Press 2 for date.
- To cancel, repeat the above operation.

12.13.49  
SAT 11-12-02

**Heater Lockout/Reset**

A supply can be wired into the Heatmiser from the heater lockout connection allowing for remote indication of a fault. Once the fault has been rectified on the heater, pressing RESET on the keypad sends a reset signal to the heater to clear the lockout status. This feature is highly beneficial on heaters installed out of reach.

**Heater Reset (No lockout indication)**

On heaters where there is no heater lockout, the Heatmiser can be used to send a reset signal.

To send a Reset signal in the case:

- Press the Info/Reset button
- Press 3 for Reset

1> INFORMATION 2>DATE  
3> LOCKOUT RESET

The reset relay will be energised for a second.

## Manual Summer Fan

EN

Providing the installed heaters are equipped with a summer fan facility, the Heatmiser can enable the fan to give ventilation in summer months.

- Pressing the FAN key displays the following screen.
- At this point you must press ENTER or if you wish to abort this operation press the DELETE key.

FAN ON?  
ENTER TO CONFIRM



To disable the fan, repeat the above operation.

If the FAN key does not operate, the fan output is being used to give constant or automatic summer fan control. This is described later in this manual.

## Program Mode

From the Normal (RUN) mode screen, pressing the PROG button will display the following screen.

\*\* WARNING \*\*  
ENTRY CODE: ????

Before you can access the Heatmiser you must enter the passcode. This passcode is set to 0000 as a factory default but may be changed at any time by the user to ensure security. This process is explained under section 4 (code).

### Temp

This section is used to change the temperature settings.

1> TEMP 2>DATA  
3>SYSTEM 4>HOLS

Pressing 1 for Temp displays the following screen:

- You are now prompted to enter the required temperature for the DAY periods (EG:22). This must be entered as two digits.
- When complete, press Enter
- You are now able to select whether you require frost protection. Selecting ON enables you to set a NIGHT setback temperature.
- Press Enter when you have set the required night temperature.

SET DAY PERIOD  
TEMP: 22°C

FROST PROTECTION  
1>ON or 2>OFF

SET NIGHT PERIOD  
TEMP: 05°C

If S.Fan has been enabled, you are prompted to enter the summer fan temperature. The summer fan temperature is calculated by a differential setting. For example a differential of 03 means that the summer fan temperature will be 03°C above the day setting. Therefore there is no risk of the DAY temperature being higher than the Summer Fan setting.

SUMMER FAN  
DIFFERENTIAL: XX

### Data

The DATA section is where you are able to set the daily switching periods. There are 3 switching periods per day available.

- Press PROG and enter the security code
- Now select 2 to enter the DATA menu.

1>TEMP 2>DATA  
3>SYSTEM 4>HOLS

You can see on screen now that we are prompted to enter the switching period 1 for Monday. So using 24 hour clock notation, enter the required start time. (EG: 08:00)

MON PERIOD 1  
S:HH:MM E:HH:MM

Now press Enter to accept the Start time and to move the cursor to the end time setting.

We are able to program the required End time, for example 17:00. Don't forget to use 24 hour clock notation. When complete, press Enter to accept the programmed switching time and to move onto period 2 Monday.

EN

### Programming further periods

You are now able to program period 2 Monday in just the same way. Press Enter when complete.

MON PERIOD 2  
S: HH:MM E:HH:MM

Should you not require all three switching periods, simply leave the times at HH:MM and this period will be ignored.

MON PERIOD 3  
S: HH:MM E:HH:MM

At this point press the Enter key to move onto Tuesday's switching periods.

You are able to enter the switching periods for Tuesday In just the same way.

TUE PERIOD : 1  
S:HH:MM E:HH:MM

Should the switching periods be the same on Tuesday, you can press the COPY button and this copies all of the switching times from the previous day. So, for example, if you were to press the COPY button on Tuesday period 1 all of the switching times from Monday would be copied, and then the Heatmiser would move onto Wednesday.

A screen is displayed to indicate the time have been copied.

COPYING ALL DATA  
MON to TUE



To correct any mistakes made, use the DEL Key. If Enter is pressed at any time then the current settings will be retained.

## System

This section allows you to set the system time/date and the security codes for the system.

### System Time

- From the Normal RUN mode press PROG and enter the user security code.

1> SYSTEM TIME  
2>SYSTEM CODE

- Press PROG and enter the user code
- Now press 3 for System
- Now press 1 for System time
- You are now prompted to enter the new time (Enter this in 24 hour clock notation)

TIME NOW: 13.07  
NEW TIME: HH:MM

- When you have entered the new time, press the Enter key.

DATE IS: 19-05-03  
NEW DATE: DD:MM:YY

- You are now prompted to enter the System date. (Date format is DD:MM:YY)

- When you have entered the new date, press the Enter key.

SET DAY OF WEEK  
1 ==MON- 7 ==SUN

- You are now prompted to enter the day of week.

- When you have entered the new day, press Enter.

The control will revert back to the menu screen. Press RUN to return to the normal RUN mode.

### System Code

- Press Prog and enter the security code.
- Pressing 3 for System
- Pressing 4 for Code prompts you to select the code you wish to alter.

- 1> Manager Code - This code gives access to all data settings.  
2> Override Code - This code gives access to the Override and Summer functions.

To change the code, simply enter the new code when prompted.

Press RUN to return to the Normal RUN mode.

!

Setting the Manager and Operators code to the same disables the Operators code.  
(ie. No code is required to access the operators section)

### Holidays

This is the section used to set the known holiday periods for the year when heating in the zone will not be required.

Five holiday periods can be set. Follow the steps below for instructions on how to set the holiday periods.

- Press the program key and select option 4.
- You are now prompted to enter the holiday period 1.  
You must enter the start date in the DD-MM-YY format. When you have programmed the start date of the holiday press enter.
- You should now program the length of the holiday. You should calculate the number of days you want the heating off by counting from the first day of your holiday until the last. Now enter the length.
- When the first holiday period is set press the enter key.
- Holiday period 2 will now be displayed.

HOLIDAY PERIOD 1  
S:00-00-00 L:00

You should program the remaining holiday periods in the same way. When all of the holiday periods have been programmed the control will revert back to the Data menu.

#### Important Note:

1. If enter is pressed at any time then the current setting will be retained.
2. To cancel the holiday, put the date to 00.00.00 and length to 00. The holiday will then be cancelled

## Engineers Setup

EN

To enter the engineers section, press the program button and enter the Engineers code. (This will be found on a label inside the Heatmiser. )

A display like the one shown will now be displayed.

1> OVERRUN	2> OPTI
3> CODE	4>SETUP

### **OVER (Override)**

This section allows you to enter a limit for the override. Enter two digits (eg:08 hours) and then press enter to accept the setting.

OVERRIDE SETTING
MAXIMUM TIME:08

### **OPTI (Optimisation)**

With the Heatmiser Mistral you are able to set whether optimisation is required (Refer to Terms for further information).

Should you require optimisation select 1 or 0 to disable it.

OPTIMISATION ?
N<0> Y<1> : 1

Selecting NO will return you to the Setup Menu and turns off optimisation. This means the control will switch the heating ON at the programmed switching time and will not allow for any warm up period.

This is the amount of time the heating system takes to raise the building temperature by 1°C. An average starting point would be 20 minutes but because the unit is self learning, it will alter itself by 1 minute per day to adjust to the correct setting.

RATE OF CHANGE
MINUTES /°C: 20

This is the maximum number of hours before the entered switching time that the unit could come on to raise the temperature. The maximum setting is 8 hours but an average setting is 3 hours.

SET PRE-HEAT
MAXIMUM TIME: 03

### **CODE**

The code section will work as normal and is used to set the User's code.

### **SETUP**

This section allows us to configure the control, set the required fan mode, enable or disable the internal sensor and set-up the service mode.

1> CONFIG	2> FAN
3>SENSOR	4>EXTRA

### **CONFIG (Configuring the Heatmiser Mistral)**

During the configuration process you will be asked to select the functionality required for the system being controlled.

- Press PROG
- Enter the Engineer code
- Select 4 for Setup
- Select 1 for Config
- You are now prompted to select the control type you require.  
ON/OFF = 1 HIGH/LOW =2

ON/OFF = 1 OR
HILO = 2 : 1

## **CONFIGURING THE HEATMISER MISTRAL (ON/OFF TYPE)**

**EN**

### **PURGE OPTION**

You are now prompted to select whether a purge is required.  
Selecting N here enables you to bypass the next two displays.

Pre-purge activates relay 3 for the amount of time specified before  
the heat relay is activated.

Post-purge will activate relay 3 for the amount of time  
Specified after the heat relay has been switched off.

PURGE REQUIRED?  
N<0> Y<1> :1

PREPURGE TIME  
<MINS> :00

POSTPURGE TIME  
<MINS> :00

### **DOUBLE IGNITION**

Enabling this option gives the following functionality.

When the heat relay is activated for the first time of each switching time, it will switch off after 30 seconds. Then  
after a further 10 seconds the relay is re-energised and will operate as normal.

This operates at the start of every switching period and is used to ensure  
that the heater fires when installed in areas where there is a high level  
of condensation.

If post purge is enabled, the fan will timeout before the heater re-fires.

DOUBLE IGNITION ?  
N<0> Y<1> :0

### **PROVING SWITCH**

You are now prompted to select whether you have a proving switch  
on the system.

PROVING SWITCH?  
N<0> Y<1> :0

When there is a demand for heat, the Heatmiser looks to check firstly that the proving switch is not made. Relay  
3 is then energised giving pre purge if required. The proving switch then makes followed by relay 2 being  
energised.

When you have completed the configuration procedure you will be returned to the setup menu screen. At  
this point you can press RUN to return to the Normal RUN mode or you can continue to program the other settings  
by selecting another menu option.

## CONFIGURING THE HEATMISER MISTRAL (HIGH/LOW TYPE)

EN

### HIGH FLAME BOOST

Enabling this option gives the following functionality.

HIGH FLAME BOOST  
N<0> Y<1> :0

Whenever there is a heat demand, both high and low relays are activated. After 1 minute the system checks to see if both high and low relays are required. If the temperature is within the differential programmed, the high flame relay is switched off.

### HIGH/LOW DIFFERENTIAL

When the Heatmiser Mistral is being used to control a two stage heater, you must enter the hilo differential setting.

- You are now prompted to enter the HiLo differential.
- A differential setting of 4 and a required temperature of 20°C means that the control will have low and high flame active until the actual temperature reaches 16°C. At this point, the high flame will be switched off.

ENTER THE HILO  
DIFFERENTIAL:04

### DOUBLE IGNITION

Enabling this option gives the following functionality.

When the heat relay is activated for the first time of each switching time, it will switch off after 30 seconds. Then after a further 10 seconds the relay is re-energised and will operate as normal.

This operates at the start of every switching period and is used to ensure that the heater fires when installed in areas where there is a high level of condensation.

DOUBLE IGNITION ?  
N<0> Y<1> :0

### PROVING SWITCH

You are now prompted to select whether you have a proving switch on the system.

PROVING SWITCH?  
N<0> Y<1> :0

When there is a demand for heat, the Heatmiser looks to ensure that the proving switch is made. The heat outputs (High/Low) will be energised when the switch is made.

## SYSTEM WIDE SETUP

EN

### FAN

The Heatmiser Mistral has three fan modes available.

USER<0> C.FAN <1>  
S.FAN <2> : 0

User: In this mode, the user is allowed to manually switch the fan relay on/off by use of the FAN Key.

Constant Fan: On the Heatmiser Mistral there is an option to have a constant Fan output. If enabled the fan relay will be permanently ON during the programmed switching times and will operate to the optimiser setting.

Summer Fan: Allows the user to enter a summer fan differential. This setting is the number of degrees above the DAY temperature that the summer fan relay will be activated. Therefore, with a day temperature of 20 and a differential of 03 the summer fan relay will be activated at 23°C. The minimum differential is 02 and the maximum is 06°C.

---

### SENSOR

The Heatmiser Mistral has an internal sensor which is disabled as a factory default. To enable it, select 1 for Yes when prompted.

INTERNAL SENSOR  
N<0> Y<1> : 0

The Heatmiser Mistral has averaging facility. The system will automatically calculate and display the average reading when any two sensors (internal or remote) are detected.

You are now prompted to calibrate the first sensor, if you have enabled the internal sensor you will calibrate this first followed by 1 remote sensor.

CALIBRATE (20)  
INTERNAL : 23

If you have not enabled the internal sensor you are prompted to calibrate the first and then second remote sensor.

CALIBRATE (19)  
REMOTE 1 : 20

To calibrate, simply enter the new sensor reading after the colon.

---

### EXTRA

#### SERVICE MODE

From the Normal Run Mode, enter the engineers code and press 4 for Setup, 4 for Extras followed by 1 for Service mode.

You are now prompted to:

- 1> Configure the service mode or
- 2> Reset the current hours run total held in the unit

1> CONFIGURATION  
2> RESET DATA

Pressing 1 to configure the unit will display the following screen and will ask you to turn the service mode on or off.

SERVICE MODE  
N<0> Y<1> : 0

You are now required to enter the number of hours the system may run before the service mode should be Activated. Press Enter to accept the programmed setting.

SERVICE MODE  
HOURS RUN: 0000

You should now enter the phone number that you want displayed when a service

SERVICE MODE  
CALL : 0000000000

---

#### **SERVICE ALARM ACTIVATED**

When a service alarm has been activated a warning screen will be displayed for 5 seconds every minute. You are able to cancel this warning by pressing RESET whilst the warning display is on screen.

Remember that you will not receive further service alarms until the control has been reset by an engineer.

---

### RESETTING THE SERVICE ALARM

After a service alarm has been activated you are able to reset the hours setting without the need to reprogram the telephone number by selecting Reset from the Configuration/Reset screen.

#### SYSTEM RESET

This function resets the Heatmiser Mistral's settings back to the factory default.

To put the control through a reset:

- Press 4 for Setup
- Press 4 for Extra
- Press 2 for Reset
- Pressing ENTER at this point will erase all data. To abort press the DELETE Key.

RESET ALL DATA?  
ENTER TO CONFIRM

#### SYSTEM SPECIFICATIONS

**Enclosure:** ABS Fire Retardant

**Dimensions:** 222mm x 156mm x 61mm (Length, Height, Depth)

**Weight:** 1.3 kg

**Relays:** Relay 1-3 normally open contacts  
Relay 4 normally open, normally closed contacts  
10 amp 230v rating relays 1-3

**Alarm Input:** 230v AC, 5mA Max.



**Supply:** 230v AC ± 10% 50Hz

**Sensors:** Only use Heatmiser Sensors. Twin screened cable (Beldon 8451)



**Battery:** 3 years (Replacement battery: CR2430)

**Fuses:** FS1: 800mA Antisurge  
FS2: 315mA Quick blow  
FS3: 315mA Quick blow

EN

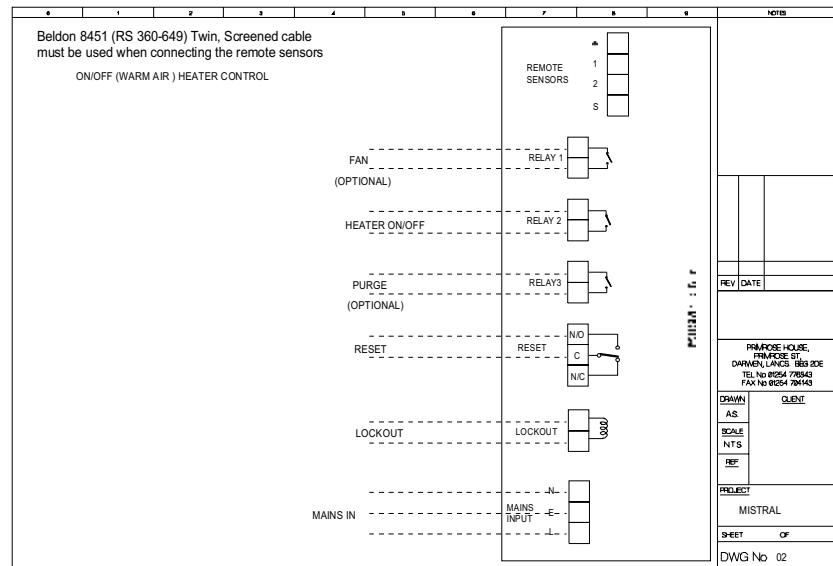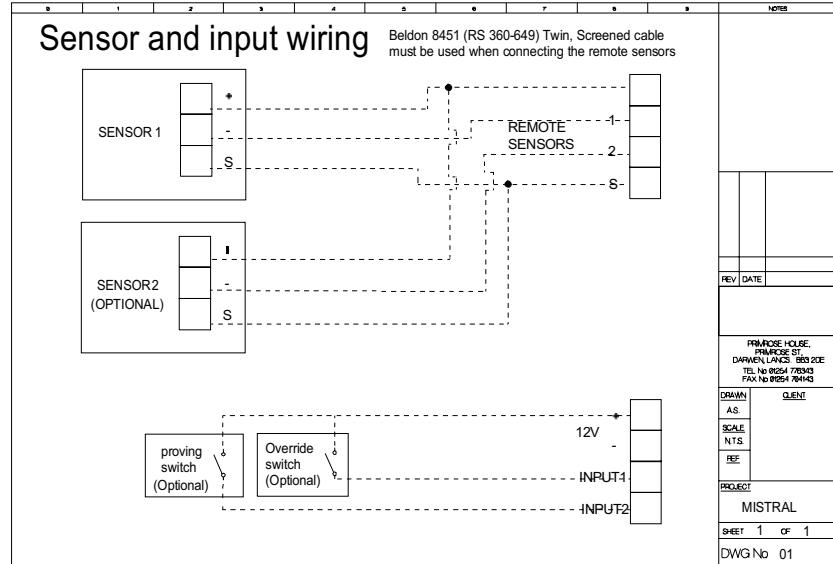


EN

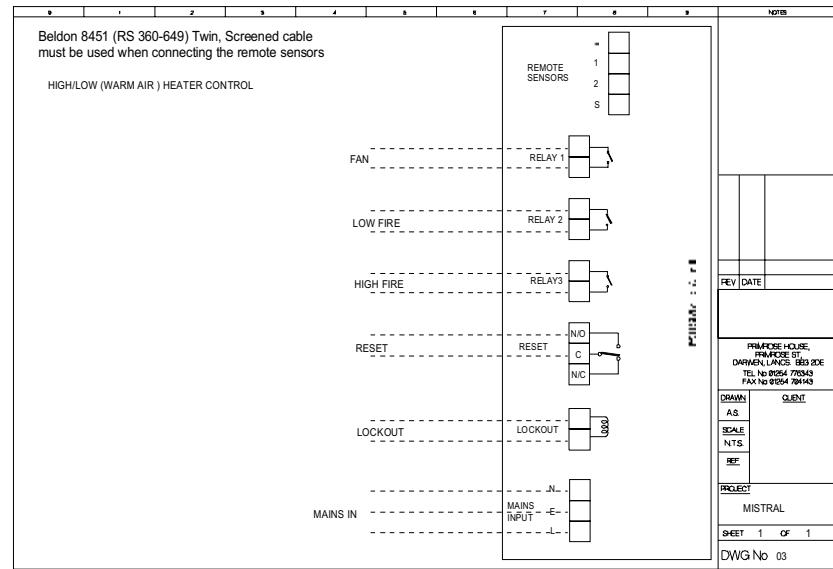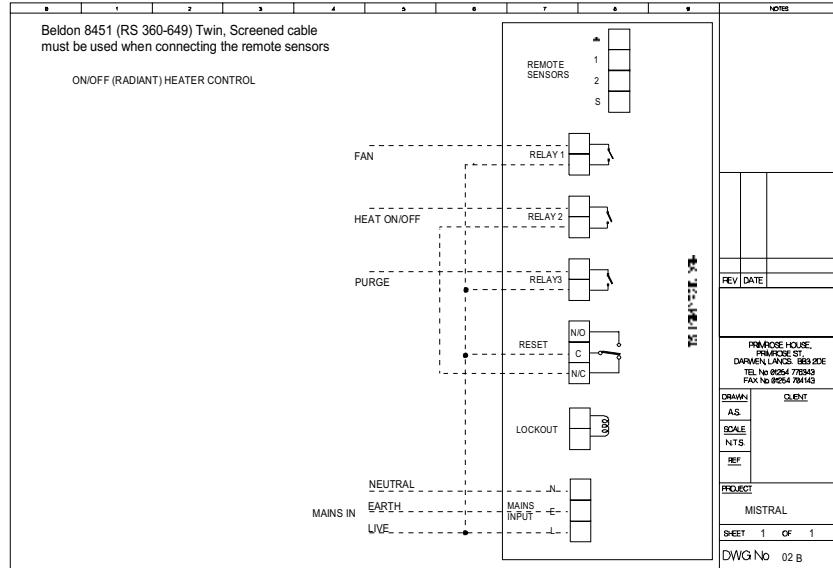

EN

Beldon 8451 (RS 360-649) Twin, Screened cable  
must be used when connecting the remote sensors

RADIANT PLAQUE HIGH/LOW HEATER CONTROL

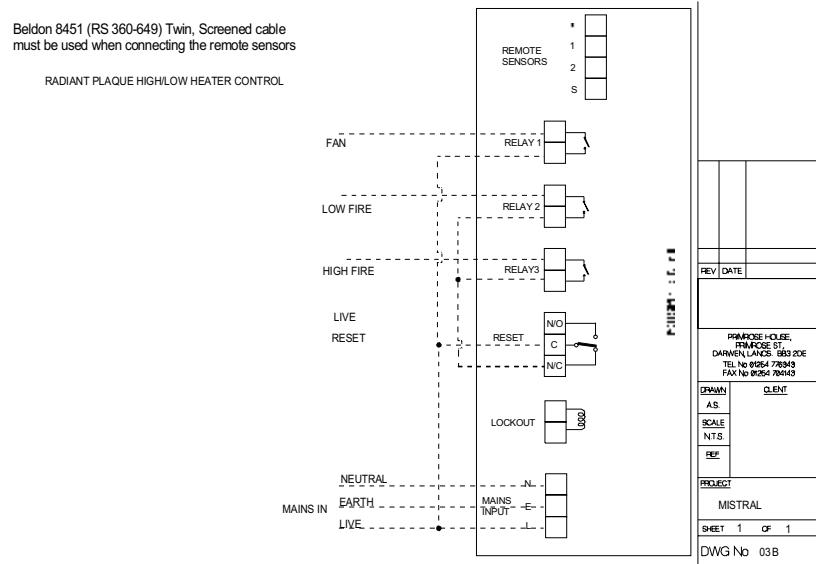

# ISTRUZIONI PER L'USO

IT

## INDICE

ARGOMENTO	N. PAG.
<b>Indice</b>	15
<b>Scelta della lingua</b>	16
<b>Terminologia standard</b>	16
<b>Modalità di funzionamento (RUN) normale</b>	16
Override (Intervento manuale)	17
Modalità Estate	17
Data	17
Bloccaggio e resettaggio del riscaldatore	17-18
Ventilazione estiva	18
<b>Modalità di programmazione</b>	
Impostazione della temperatura	18
Impostazione dei dati	19
Impostazione dell'ora e del giorno	19
Impostazione del codice	20
Vacanze	20
<b>Parametrizzazione del sistema</b>	
Configurazione della funzione Override (valore massimo)	21
Configurazione di ottimizzazione	21
Impostazione del codice	21
Configurazione - Tipo Di Reoglagione Desiderato	21
<b>Configurazione / Predisposizione</b>	
Configurazione (Tipo On/Off): Spurgo, Doppa Accensione, Interruttore Di Controllo	22
Configurazione (Tipo Alto/Basso): Booster a Flamma Alta, Differenziale Alto/Basso, Doppia Accensione, Interruttore Di Controllo	23
<b>Predisposizione Di Tutto Il Sistema</b>	
Predisposizione ventole	24
Taratura del sensore	24
Modalità di manutenzione	24
Allarme di richiesta intervento attivato	25
Resettaggio dell'allarme di richiesta intervento	25
Resettaggio del sistema	25
<b>Dati tecnici</b>	
Caratteristiche tecniche/Taratura dei fusibili	25
Schemi circuitali	26-28

## Scelta della lingua

Per scegliere la lingua desiderata, premere il tasto PROG, digitare il codice 2305 e premere il tasto di invio.  
Poi scegliere la lingua desiderata dall'elenco.

---

## TERMINOLOGIA STANDARD

**L'ottimizzazione ad autoapprendimento** è un sistema con il quale il regolatore Heatmiser calcola automaticamente l'ora di avvio per fare in modo che il fabbricato sia alla temperatura voluta all'ora programmata. Questa operazione viene eseguita monitorando i valori di lettura della temperatura interna in modo tale che, ad esempio, in condizioni atmosferiche più miti i tempi di riscaldamento vengano ridotti - effettuando così un buon risparmio energetico.

**Preriscaldamento** è il numero di ore per cui il regolatore può entrare in funzione prima del tempo di accensione programmato (quando si trova in modalità di ottimizzazione). Questo valore viene fissato per mezzo del codice Tecnico e non può superare le 8 ore.

**Velocità di cambiamento** è il tempo che occorre per aumentare di 10C la temperatura del fabbricato. Il valore preimpostato in fabbrica è 20 minuti, ma il regolatore lo varia automaticamente in funzione della struttura del fabbricato.

**Override (Intervento manuale):** Il tasto Override sulla tastierina Heatmiser serve all'utente per escludere la zona prescelta per il numero di ore desiderato ed utilizzare l'impianto senza programmazione. Si può fissare un tempo massimo per impedire agli utenti di impostare lunghi periodi di esclusione manuale.

**Periodi di accensione:**

- **Giorno** significa che sul regolatore viene impostata un'ora effettiva di accensione. (Ad esempio, tra le 7 e le 8 di mattina il regolatore sarebbe nella condizione GIORNO. Al di fuori di queste ore il regolatore sarebbe nella condizione NOTTE).
- **Notte** significa che non sono state programmate ore specifiche di accensione. Durante questi periodi il regolatore è impostato sulla temperatura notturna.

Sul modello Heatmiser Mistral è di serie la funzione di **Blocco e resettaggio del riscaldatore**, che consente al riscaldatore di inviare un segnale all'Heatmiser quando si blocca (in occasione di un surriscaldamento, ecc.). Una volta rettificato il guasto sul riscaldatore, si può inviare a quest'ultimo un segnale di resettaggio annullando la condizione di blocco.

**Modalità di funzionamento normale** significa che il regolatore funziona normalmente e non è programmato (vale a dire visualizza Ora e Giorno sullo schermo Informazioni). È importante ricordare che quando si sono apportate modifiche al programma dell'Heatmiser, occorre premere il tasto RUN per tornare alla modalità di funzionamento normale.

---

## Modalità di funzionamento (RUN) normale

L'Heatmiser Mistral è dotato di uno schermo principale di modalità di funzionamento (RUN) Normale e di uno schermo Informazioni, spiegati in dettaglio qui di seguito:

Schermo di modalità di funzionamento RUN On/Off

VEN 07.58 23°C
RISC OFF

Questo schermo indica il giorno e l'ora, la temperatura effettiva e la condizione dei relè di riscaldamento (On = Acceso, oppure Off = Spento)

Schermo di modalità di funzionamento RUN Alto/Basso

VEN 07.58 23°C
BASS ON ALTA OFF

Questo schermo indica il giorno e l'ora, la temperatura effettiva e la condizione dei relè di fiamma alta e bassa.

Se si preme il pulsante Informazioni seguito dall'opzione 1 si ottiene  
il seguente display:

TEMP BERSAGLIO : 21°C
OROLOGIO: GIORNO

Questo display indica la temperatura che si vuole raggiungere assieme al periodo di accensione.

**OVERRIDE (INTERVENTO MANUALE)**

Sull'Heatmiser Mistral si può operare una sovrapposizione manuale nella condizione giorno o notte per consentire il funzionamento dell'impianto senza programmazione. La durata di tempo massima d'intervento manuale sull'apparecchio deve essere impostata dall'installatore.

**Per programmare un periodo di sovrapposizione manuale**

- Dalla modalità di funzionamento (RUN) Normale. Premere il tasto Override e digitare il codice di sicurezza, se necessario.
- Poi premere 1) per accedere alla modalità di Override (Sovrapposizione manuale).
- Poi selezionare 1 o 2 per eseguire una sovrapposizione manuale sulla zona prescelta: ON (1) oppure OFF(2).
- Adesso occorre inserire la durata del periodo di sovrapposizione manuale.
- Se la zona prescelta dovesse essere ad una temperatura superiore, sullo schermo apparirà la dicitura che segue. Ricordare che con la funzione Override si sovrappone manualmente il tempo e non la temperatura. Questo messaggio di errore appare anche se il tempo programmato di sovrapposizione manuale supera il valore massimo d'impostazione.
- A questo punto lo schermo di stato indica che la zona in questione è stata messa in una condizione di sovrapposizione manuale.

Lun 13:06 20C  
Orologio: GIORN

1> MODO OVERRIDE  
2> MODO ESTATE

OVERRIDE SU  
1>ON o 2>OFF

IMPOST. OVERRIDE  
MASSIMO (04) : 03

\*\*ATTENZIONE \*\*  
DATI NON VALIDI

Lun 13:06 20C  
Stato: OVERRIDE

! Per cancellare un periodo di sovrapposizione manuale ripetere le operazioni appena descritte, scegliendo 2 per disattivare (OFF) e ridurre poi a 00 la durata del periodo di override.

**MODALITÀ ESTIVA**

Per attivare il programma Estivo, premere il tasto Override/Estate e la posizione 2 per selezionare Estate.

1> MODO OVERRIDE  
2> MODO ESTATE

In questo modo si porta il regolatore nella modalità operativa Estate, il che significa che la temperatura viene regolata sui valori impostati per la Notte.

Per cancellare, ripetere l'operazione appena descritta.

**DATA**

Per visualizzare l'ora e il giorno correnti:

- Premere INFO
- Premere 2 per ottenere la data.

12.13.49  
SAB 11-12-02

**BLOCCO E RESETTAGGIO DEL RISCALDATORE**

All'Heatmiser si può collegare un'alimentazione di rete dalla connessione di blocco del riscaldatore, in modo da avere un'indicazione a distanza di un guasto. Una volta rettificato il guasto sul riscaldatore, premendo RESET sulla tastiera si invia a quest'ultimo un segnale di resettaggio per annullare la condizione di blocco. Questa funzione presenta notevoli vantaggi nel caso di riscaldatori installati in posizioni difficili da raggiungere.

## **RESTAGGIO RISCALDATORE**

**(Senza indicazione di blocco)**

Per i riscaldatori senza blocco a distanza, si può usare l'Heatmiser per inviare un segnale di resettaggio a distanza.

Per inviare un resettaggio in questo caso.

Premere il pulsante RESET

Premere 3 per RESET

1>Info	2>Data
3> Reset Blocco	

Il relé del resettaggio si attiverà per un secondo

### **Ventilazione estiva manuale**

Purché i riscaldatori installati siano muniti di ventilazione estiva, l'Heatmiser può attivare la ventola nei mesi estivi.

- Premendo il tasto FAN (VENTILATORE) sullo schermo appare la dicitura che segue.
- A questo punto occorre premere il tasto di INVIO o, se lo si desidera, si può interrompere l'esecuzione di questa operazione premendo il tasto DELETE (ELIMINA).

VENTIL?
INVIA CONFERMA



Per disattivare la ventola, ripetere l'operazione appena descritta.

La Ventilazione Estiva Manuale non è disponibile se sono state attivate la ventilazione costante o la ventilazione estiva. Queste opzioni sono spiegate più avanti nel manuale.

### **MODALITÀ PROGRAMMA**

Dallo schermo di funzionamento (RUN) Normale, premendo il tasto PROG sullo schermo appare la dicitura che segue:

** ATTENZIONE **
INSER.COD.: ?????

Per poter accedere all'Heatmiser occorre anzitutto inserire l'opportuno codice. Questo codice è impostato su 0000 in fabbrica, ma l'utente lo può cambiare in qualsiasi momento per avere la massima garanzia di sicurezza. Questo procedimento viene spiegato al paragrafo 4 (Codice).

#### **1) TEMPERATURA**

Questa sezione serve a cambiare i valori d'impostazione della temperatura.

1>TEMP	2>DATI
3>SISTEM	4>VACNZ.

Questo è il menu dei DATI

Premendo 1 per avere la TEMPERATURA sullo schermo appare la dicitura che segue.

- Adesso occorre inserire la temperatura richiesta per il GIORNO. (Esempio: 22). Questa temperatura deve essere inserita utilizzando due cifre.
- Una volta completato, premere il tasto d'invio (Enter).
- A questo punto si può scegliere di avere la funzione di Protezione dal Gelio. Selezionando OFF si viene ricondotti al menu dei DATI.
- Selezionando ON si può scegliere un valore di temperatura impostato per la NOTTE.

IMPOSTA NOTTE
TEMP: 22 C

PROTEZIONE GELO
1>ON O 2>OFF

IMPOSTA GIORNO
TEMP: 05 C

VENT. ESTIVA
DIFFERENZIALE : XX

La temperatura della ventilazione estiva viene calcolata impostando un valore differenziale. Ad esempio, un differenziale di 03 significa che la temperatura della ventilazione estiva sarà di 030C superiore al valore DIURNO impostato. Non si corre così il rischio che la temperatura DIURNA superi il valore impostato per la ventilazione estiva.

- Quando si è impostata la temperatura desiderata per la notte, premere il tasto di invio e successivamente il tasto RUN per tornare alla modalità di funzionamento normale.

**2) DATI**

La sezione DATI è quella in cui si possono impostare i periodi di accensione quotidiani. Sono disponibili 3 periodi di accensione al giorno.

- Premere il tasto PROG e digitare il codice di sicurezza.
- Poi premere 2 per inserirsi nel menu dei DATI.

1) TEMP 2) DATI  
3) SISTEM 4) VACNZ.

A questo punto si può vedere sullo schermo che occorre impostare il periodo di accensione 1 per il lunedì. Utilizzando l'orologio di 24 ore, digitare l'Ora di Inizio desiderata. (Esempio: 08:00).

LUN PERIODO : 01  
I:HH:MM A:HH:MM

Adesso premere il tasto di invio per accettare l'Ora di Inizio e per spostare il cursore sull'impostazione dell'Ora di Arresto.

Si può programmare l'Ora di Arresto desiderata, ad esempio le 17:00. Non dimenticare di usare l'orologio di 24 ore. Una volta ultimato, premere il tasto di invio per accettare il periodo di accensione programmato e per spostarsi sul Periodo 2 di lunedì.

**Per programmare altri periodi**

A questo punto si può programmare il Periodo 2 di lunedì esattamente allo stesso modo. Una volta completato, premere il tasto d'invio (Enter).

LUN PERIODO: 02  
1) I:21:00 A:23:00

Se non occorrono tutti e tre i periodi di accensione, basta lasciare l'indicazione delle ore su HH:MM e questo periodo verrà ignorato.

LUN PERIOD : 3  
1) I:HH:MM A:HH:MM

A questo punto premere il tasto di invio per spostarsi sui periodi di accensione del martedì.

Si possono programmare i periodi di accensione del martedì esattamente allo stesso modo.

MAR PERIODO: 01  
1) I:HH:MM A:HH:MM

Se i periodi di accensione dovessero essere identici per il martedì, si può premere il tasto COPY che provvederà a copiare tutti i tempi di accensione del giorno precedente. Così, ad esempio, se si dovesse premere il tasto COPY sul Periodo 1 del martedì, verrebbero copiati tutti i tempi di accensione del lunedì, e il programma dell'Heatmiser si sposterebbe sul mercoledì.

Sullo schermo appare una dicitura simile a questa . . . :

COPIA OGNI DATO  
DA LUN a MAR

**!** Per correggere eventuali errori commessi, usare il tasto CANC.  
Se in qualsiasi momento si preme il tasto d'invio, vengono conservati i dati d'impostazione correnti.

**Sistema**

Questa sezione consente di impostare l'ora e il giorno ed i codici di sicurezza del sistema.

**Ora del sistema**

- Dalla modalità di funzionamento (RUN) Normale, premere il tasto PROG e digitare il codice di sicurezza dell'utente.
- Premere PROG e digitare il codice dell'utente
- Adesso premere 3 per portarsi sul Sistema
- Adesso premere 1 per portarsi sull'ora del sistema
- A questo punto all'operatore viene chiesto di inserire la nuova ora (Usare per questo l'orologio di 24 ore)
- Una volta impostata la nuova ora, premere il tasto di invio (Enter).

1>ORA SISTEMA  
2>COD SISTEMA

ORA CORR.: 13.07  
NUOVA ORA: HH:MM

- A questo punto all'operatore viene chiesto di inserire la data del sistema.  
(Il formato della data è GG:MM:AA)
- Una volta impostata la nuova data, premere il tasto di invio (Enter).
- A questo punto all'operatore viene chiesto di inserire il giorno della settimana.
- Una volta impostato il nuovo giorno, premere il tasto di invio (Enter). Il regolatore ritornerà allo schermo del menu. Premere RUN per tornare alla modalità di funzionamento normale.

DATA: 19-05-03  
NUOVA DATA: GG:MM:AA

IT

IMPOSTA GIORNO  
1 ==LUN- 7 ==DOM

#### Codice sistema

- Premere il tasto PROG e digitare il codice di sicurezza.
- Premere 3 per portarsi sul Sistema
- Se si preme 4 per avere il Codice, viene richiesto di selezionare il codice che si desidera modificare.

1> Codice Manager - Questo codice permette di accedere a tutti i valori d'impostazione.

1> COD. MANAGER  
2>COD. OPERATORE

2> Codice Operatori - Questo codice permette di accedere alle funzioni Override ed Estate.

Per cambiare il codice, basta digitare il nuovo codice quando viene richiesto.

COD. CORR.: 0000  
NUOVO COD.:????

Premere RUN per tornare alla modalità di funzionamento normale.

**!** Impostando il codice Manager e quello Operatori sullo stesso valore si disabilita il codice Operatori.  
(vale a dire, per accedere alla sezione Operatori non occorre alcun codice)

#### Vacanze

Questa è la sezione che serve a impostare quei periodi di vacanza durante l'anno in cui non è richiesto il riscaldamento nella zona in questione.

Si possono impostare cinque periodi di vacanza. Per fare questo, seguire le istruzioni indicate qui sotto.

- Premere il tasto Program e selezionare l'opzione 4.
- A questo punto all'operatore viene chiesto di inserire il primo periodo di vacanza. Si deve inserire la data d'inizio nel formato GG-MM-AA. Una volta programmata la data d'inizio della vacanza, premere il tasto di invio.
- A questo punto occorre programmare la durata della vacanza. Calcolare il numero di giorni in cui si vuole il riscaldamento spento, contando dal primo giorno di vacanza sino all'ultimo. Digitare questa cifra.
- Una volta impostato il primo periodo di vacanza, premere il tasto di invio.
- Viene visualizzato il secondo periodo di vacanza.

PERIODO VACANZ 1  
S:00-00-00 L:00

Programmare allo stesso modo i periodi di vacanza restanti. Quando tutti i periodi di vacanza sono stati programmati, il sistema torna al menu Dati.

#### Osservazione importante:

1. Se in qualsiasi momento si preme il tasto d'invio, vengono conservati i dati d'impostazione correnti.

## INFORMAZIONI TECNICHE - CONFIGURAZIONE

IT

Per immettersi nella sezione tecnica, premere il tasto del programma e digitare il Codice Tecnico. (Questo codice si trova su un'etichetta affissa sul pannello frontale o sul retro della tastierina. L'etichetta deve essere rimossa dopo che il regolatore è stato messo in esercizio).

A questo punto sullo schermo appare una dicitura come quella qui illustrata.

1 > OVER 2 > OTTI  
3 > COD. 4 > SETUP

### 1) OVER

Questa sezione consente di impostare un limite per la sovrapposizione manuale.

IMPOST. OVERRIDE  
TEMPO MAX: 08

Digitare due cifre (es. 08 per 8 ore) e premere il tasto di invio per accettare questo valore.

### 2) OTTI

Con l'Heatmiser Mistral è possibile decidere se si vuole l'ottimizzazione. (Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo Terminologia).

Se si desidera l'ottimizzazione selezionare 1 per ottenere ON e continuare poi a impostare i parametri che seguono.

OTTIMIZZAZIONE?  
1 > ON o 2 > OFF

Selezionando OFF si viene ricondotti al menu di Configurazione e l'ottimizzazione viene disattivata. Questo significa che il regolatore accenderà il riscaldamento all'ora programmata e non consente alcun periodo di preriscaldamento.

Questo è il tempo che occorre per aumentare di 10C la temperatura del fabbricato. Un valore medio di questo tempo è 20 minuti ma, poiché l'apparecchio è ad autoapprendimento, modifica questo parametro di 1 minuto al giorno per portarsi al valore corretto.

VELOC. CAMBIAZ.  
MINUTI 0/C :20

Questo è il numero massimo di ore prima dell'ora di accensione programmata, per cui l'apparecchio potrebbe entrare in funzione per portare il fabbricato alla temperatura voluta. Il valore massimo è di 8 ore, ma un valore medio è in genere di 3 ore.

IMP. PRERISCALD.  
TEMPO MAX :03

### 3) CODICE

La sezione del codice funziona come di consueto e serve ad impostare il codice Utente.

#### PREDISPOSIZIONE

Questa sezione insegna a configurare il regolatore, impostare la modalità di ventilazione richiesta, abilitare o disabilitare il sensore interno e predisporre la modalità di manutenzione.

1 > CONFIG 2 > VENT  
3 > SENSOR 4 > EXTRA

#### CONFIG (Configurazione dell'Heatmiser Mistral)

Durante il processo di configurazione viene chiesto di selezionare la funzionalità necessaria per regolare il sistema.

- Premere PROG
- Digitare il codice Tecnico
- Selezionare 4 per consentire la predisposizione
- Selezionare 1 per consentire la configurazione
- A questo punto all'operatore viene chiesto di scegliere il tipo di regolazione desiderato. ON/OFF = 1 ALTA/BAS = 2

ON/OFF = 1 OPPURE  
HILO = 2 : 1

## CONFIGURAZIONE DELL'HEATMISER MISTRAL (TIPO ON/OFF)

IT

### SPURGO

All'operatore viene chiesto di scegliere se è necessario uno spурго.

RICH. SPURGO?  
N<0> Y<1> : 1

Selezionando N si possono aggirare i due display successivi,

ORA SPURGO ANTIC  
<MINS> :00

Lo spурго anticipato attiva il relè 3 per la quantità di tempo specificata prima che venga attivato il relè di riscaldamento.

ORA SPURGO POST.  
<MINS> :00

Lo spурго ritardato attiva il relè 3 per la quantità di tempo specificata dopo che è stato disattivato il relè di riscaldamento.

### DOPPIA ACCENSIONE

Abilitando questa opzione si può usufruire della seguente funzione.

DOPPIA ACCENS ?  
N<0> Y<1> :0

Quando il relè di riscaldamento viene attivato per la prima volta durante ogni periodo di accensione, si disattiva dopo 30 secondi. Dopo altri 10 secondi il relè viene nuovamente eccitato e funziona normalmente.

Questo avviene all'inizio di ogni periodo di accensione e serve a far sì che il riscaldatore si accenda quando è installato in zone con un elevato livello di condensa.

Se è stata abilitata la funzione di spурго ritardato, questa verrà attivata prima che il riscaldatore si riaccenda. Se non è stata selezionata la funzione di spурго ritardato, passeranno 10 secondi prima che il riscaldatore si accenda.

### INTERRUTTORE DI CONTROLLO

INTERR CONTROLL?  
N<0> Y<1> :0

All'operatore viene ora chiesto di indicare se sul sistema è montato un interruttore di controllo.

Quando vi è una richiesta di riscaldamento, l'Heatmiser verifica anzitutto che l'interruttore di controllo non sia chiuso. Il relè viene poi eccitato provocando, se necessario, lo spурго anticipato. A questo punto l'interruttore di controllo si chiude ed viene eccitato il relè 2.

Una volta terminata la procedura di configurazione, si viene ricondotti allo schermo del menu di predisposizione. A questo punto si può premere RUN per tornare alla modalità di funzionamento normale, oppure si può continuare a programmare gli altri valori d'impostazione selezionando un'altra opzione del menu.

## **CONFIGURAZIONE DELL'HEATMISER MISTRAL (TIPO ALTO/BASSO)**

**IT**

### **BOOSTER A FIAMMA ALTA**

Abilitando questa opzione si può usufruire della seguente funzione.

**BOOSTER FIAMMA?**  
N<0> Y<1> :0

Ogni volta che vi è una richiesta di riscaldamento, viene attivato sia il relè di fiamma alta che quello di fiamma bassa. Dopo 1 minuto, il sistema controlla per vedere se sono necessari entrambi i relè. Se il valore di temperatura rientra nel differenziale programmato, il relè di fiamma alta si disattiva.

### **DIFFERENZIALE ALTO/BASSO**

Quando l'Heatmiser Mistral viene utilizzato per regolare un riscaldatore a due stadi, si deve impostare il valore differenziale tra fiamma alta e fiamma bassa (o differenziale Mistral).

- A questo punto all'operatore viene chiesto di inserire il differenziale HiLo.
- Un differenziale di valore 4 ed una temperatura richiesta di 20°C significa che il regolatore attiva una fiamma bassa ed una fiamma alta sino a quando la temperatura effettiva raggiunge i 16°C. A questo punto la fiamma alta si spegne.

**IMPOSTA DIFFER.  
HILO:04**

### **DOPPIA ACCENSIONE**

Abilitando questa opzione si può usufruire della seguente funzione.

Quando il relè di riscaldamento viene attivato per la prima volta durante ogni periodo di accensione, si disattiva dopo 30 secondi. Dopo altri 10 secondi il relè viene nuovamente eccitato e funziona normalmente.

Questo avviene all'inizio di ogni periodo di accensione e serve a far sì che il riscaldatore si accenda quando è installato in zone con un elevato livello di condensa.

**DOPPIA ACCENS ?**  
N<0> Y<1> :0

### **INTERRUTTORE DI CONTROLLO**

All'operatore viene ora chiesto di indicare se sul sistema è montato un interruttore di controllo.

**INTERR CONTROLL?**  
N<0> Y<1> :0

Quando vi è una richiesta di riscaldamento, l'Heatmiser verifica che l'interruttore di controllo sia chiuso. Quando l'interruttore viene chiuso, si attivano i relè di uscita (fiamma alta/bassa).

## PREDISPOSIZIONE DI TUTTO IL SISTEMA

IT

### **VENTILAZIONE**

L'Heatmiser Mistral ha a disposizione due sistemi di ventilazione.

NO<0> VENT. C<1>  
VENT. EST.<2> : 0

Ventilazione costante: Sul modello Heatmiser Mistral esiste la possibilità di avere una Ventilazione Costante. Se è attivato, il relè della ventola sarà permanentemente in posizione ON durante i periodi di accensione programmata e funzionerà secondo i valori impostati dall'ottimizzatore.

Ventilazione estiva: Sul modello Heatmiser Mistral esiste la possibilità di avere una ventilazione estiva automatica. Se la temperatura effettiva dovesse salire oltre il valore prestabilito per la ventilazione estiva, l'Heatmiser attiva automaticamente il relè della ventola per dare aria ai locali. Se si seleziona la ventilazione estiva, all'operatore viene chiesto di digitare un valore differenziale. Questo valore è il numero di gradi al di sopra della temperatura DIURNA a cui viene attivato il relè della ventilazione estiva. Pertanto, con una temperatura diurna di 20 gradi e un differenziale di 03 il relè della ventilazione estiva verrà attivato a 23°C. Il differenziale minimo è 02 e quello massimo è 06°C

La scelta dell'opzione desiderata aggiunge allo schermo un ulteriore set point di temperatura. Questo consente di predisporre un valore di temperatura per la ventilazione estiva. Vedere "Impostazione della temperatura" a pag. 18.

### **SENSORE**

Sul modello Heatmiser Mistral è montato un sensore interno che è disattivato come preimpostazione di fabbrica. Per attivarlo, selezionare 1 quando è richiesto.

SENSORE INTERNO  
N<0> Y<1> : 0

L'Heatmiser Mistral ha un dispositivo di mediazione dei sensori. Quando vengono rilevati due sensori qualsiasi (interni o remoti) il sistema calcola automaticamente e indica il valore di lettura medio.

A questo punto all'operatore viene chiesto di tarare il primo sensore. Se è stato attivato il sensore interno, si tara questo per primo seguito dal sensore remoto n. 1.

TARATURA (20)  
INTERNO : 23

Se non è stato attivato il sensore interno, viene chiesto di tarare il primo e poi il secondo sensore remoto.

TARATURA (19)  
REMOTO 1 : 20

Per la taratura, basta digitare il valore di lettura del nuovo sensore dopo i due punti.

### **MODALITÀ MANUTENZIONE**

- A questo punto all'operatore viene chiesto di:  
1 > Configurare la modalità di manutenzione, oppure  
2> Azzerrare il numero di ore complessive di funzionamento memorizzate nell'apparecchio.
- Premendo 1 per configurare l'apparecchio, sullo schermo appare la dicitura che segue, con la possibilità di scegliere tra l'attivazione (On) o la disattivazione (Off) della modalità di Manutenzione.
- A questo punto viene chiesto di inserire il numero di ore per cui il sistema può girare prima che venga attivato l'allarme che richiede un intervento di manutenzione. Premere il tasto di invio per accettare il valore programmato.
- Adesso occorre digitare il numero telefonico completo che si desidera visualizzare quando viene attivato l'allarme di richiesta di intervento.

1>CONFIGURAZIONE  
2>RESET DATI

MOD. MANUTENZ.  
1> ON o 2> OFF

MOD. MANUTENZ.  
ORE FUNZ.: 0000

MOD. MANUTENZ.  
TEL.: 000000000

**Allarme di richiesta intervento attivato.**

Quando è stato attivato un allarme di richiesta intervento, per 5 secondi ogni minuto viene visualizzato uno schermo di avvertimento. Si può cancellare questo avvertimento premendo il tasto RESET mentre l'avvertimento è ancora sullo schermo.

Da ricordare che non si riceveranno altri allarmi di questo tipo sino a quando il comando non è stato resettato da un tecnico.

**Resettaggio dell'allarme di richiesta intervento**

Dopo che è stato attivato un allarme di richiesta intervento, si può azzerare il numero di ore senza dover riprogrammare il numero telefonico selezionando Reset sullo schermo di Configurazione/Resettaggio.

**RESETTAGGIO**

Questa funzione ripristina i parametri dell'Heatmiser Economy sui valori preimpostati in fabbrica.

- Per questa operazione, premere il tasto PROG e inserire il Codice Tecnico.
- Poi selezionare 4 per consentire la Configurazione, e a questo punto sullo schermo appare la scritta:
- Premere 2 per Reset
- A questo punto, se si preme il tasto di invio, si cancellano tutti i dati. Per interrompere l'esecuzione di questa operazione premere il tasto CANCELLA.

1 > TARATURA  
2 > DATI RESET

RESET OGNI DATO  
INVIA CONFERMA

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA**

**Contenitore:** ABS ignifugo

**Dimensioni:** 221mm, 156mm, 61mm

**Peso:** 1.3kg

**Uscite relè:**

**Mistral =**  
 Relè 1 = Contatti unipolari normalmente aperti senza tensione.  
 Relè 2 = Contatti unipolari normalmente aperti senza tensione.  
 Relè 3 = Contatti unipolari normalmente aperti senza tensione.  
 Reset Relè = Contatti unipolari normalmente aperti e normalmente chiusi senza tensione.  
 Relè 1-3 a 10 amp 230 V c.a. (resistivi)



**Ingresso allarme** 230 V c.a. Max 5 mA

**Alimentazione** 230 V c.a. + 10% 50Hz



**Sensori** Usare solo sensori Heatmiser. Quando si collegano i sensori Heatmiser si deve usare un cavo Belden 8451 a doppio schermaggio. N. di catalogo RS: 360-649

**Batteria di soccorso** Minimo 3 anni a 25°C

IT

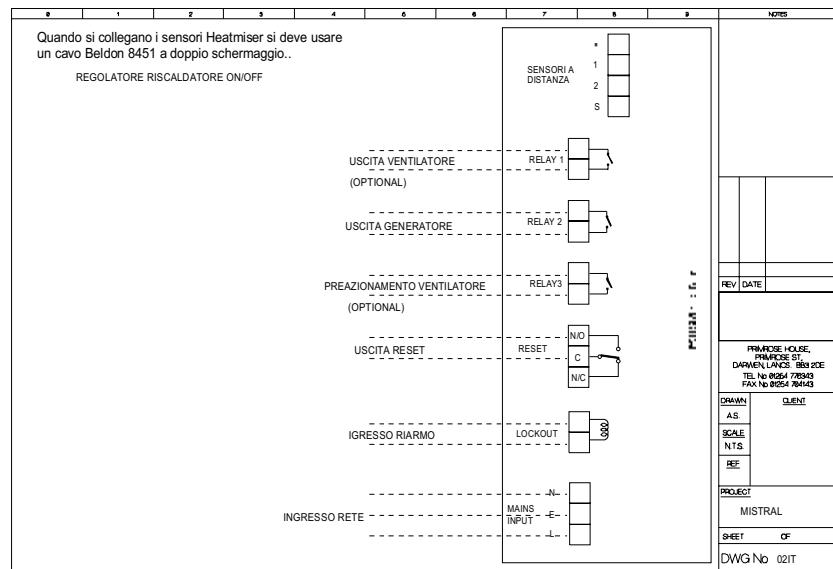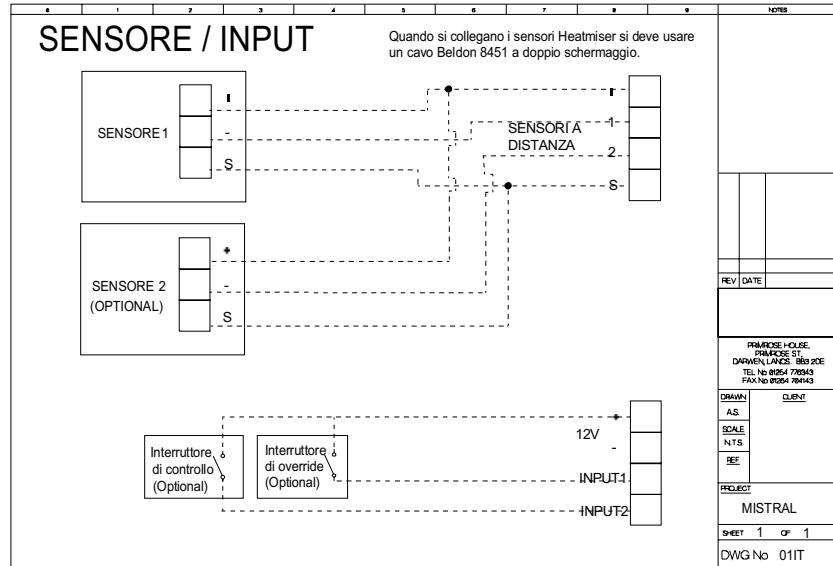


IT

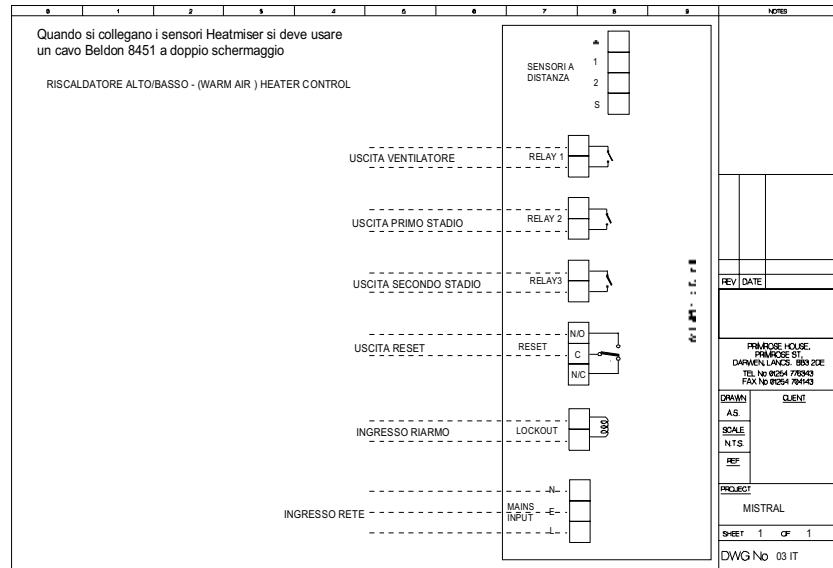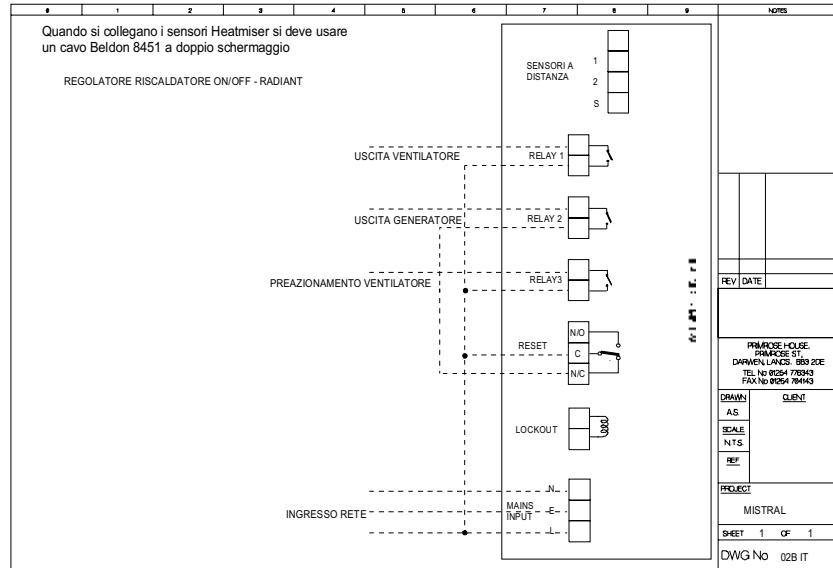

IT

Quando si collegano i sensori Heatmiser si deve usare  
un cavo Belden 8451 a doppio schermaggio

RADIANT - RISCALDATORE ALTO/BASSO

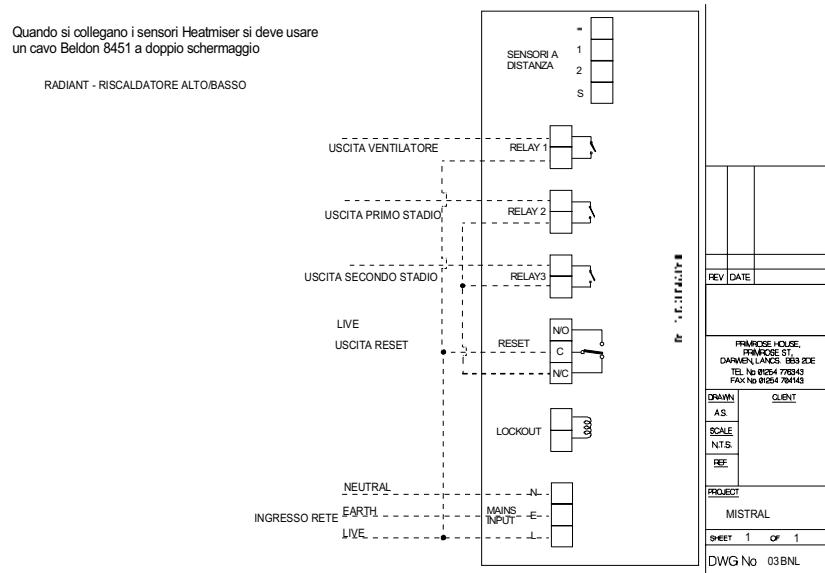

# INSTRUCTIONS À L'INTENTION DE L'UTILISATEUR

FR

## INDEX

SUJET	Numéro de la page
<b>Pages de la table des matières .....</b>	29
<b>Option langue .....</b>	30
<b>Termes standards .....</b>	30
<b>Mode NORMAL d'utilisation .....</b>	30
Neutralisation .....	31
Mode Été .....	31
Date .....	31
Blocage de l'appareil de chauffage & réinitialisation .....	31-32
Ventilateur été .....	32
<b>Mode Programme</b>	
Réglage des températures .....	32
Réglage des données .....	33
Réglage des heures .....	33
Réglage des codes .....	34
Congés .....	34
<b>Réglages du système</b>	
Réglage de la neutralisation (maximum) .....	35
Réglage de l'optimisation .....	35
Réglage des codes .....	35
Configuration - Fonctionnalité requise .....	35
<b>Configuration / Réglage</b>	
Configuration (Type Allumé/Éteint): Option de purge, Double allumage, Commutateur d'Essai .....	36
Configuration (Type Haut/Bas): Suralimentation flamme haute, Différentiel haut/bas, Double Allumage, Commutateur d'essai .....	37
<b>Réglage de L'Ensemble du Système</b>	
Réglage du ventilateur .....	38
Calibrage du capteur .....	38
Mode service .....	38
Alarme de service activée .....	38
Réinitialisation de l'alarme de service .....	39
Réinitialisation du système .....	39
<b>Données techniques</b>	
Caractéristique / Valeur nominale des fusibles .....	39
Schémas de câblage .....	40-42

## OPTION LANGUE

FR

Pour sélectionner la langue requise, appuyez sur PROG et entrez le code 2305 puis appuyez sur Entrée. Sélectionnez ensuite la langue souhaitée à partir de la sélection.

## TERMES STANDARDS

**Optimisation d'auto-apprentissage** - un système par lequel le contrôle du Heatmiser calculera automatiquement l'heure de démarrage pour s'assurer que le bâtiment est à la bonne température à l'heure de commutation programmée. Il effectue ceci en contrôlant les valeurs de température interne afin que, par exemple, dans des conditions tempérées, les temps de préchauffage soient réduits - réalisant ainsi une économie d'énergie.

**Le Préchauffage** est le nombre d'heures pendant lesquelles le contrôle peut s'allumer avant l'heure de commutation programmée (lorsque la machine est en mode d'optimisation). Ceci est réglé au-dessous du code ingénier et peut être réglé à un maximum de 8 heures.

**Le Taux de changement** est la durée nécessaire pour éléver la température du bâtiment d'1 °C. La valeur par défaut pour ce réglage est de 20 minutes mais le contrôle ajustera cette valeur automatiquement en fonction de l'environnement.

**Neutralisation:** l'utilisation du bouton de neutralisation sur le clavier du Heatmiser permet à l'utilisateur d'ignorer les préréglages de la zone pour un nombre d'heures donné, afin de permettre une utilisation non programmée du système. Une valeur maximum peut être entrée afin d'empêcher les utilisateurs d'entrer des périodes de neutralisation trop longues.

**État des périodes de commutation :**

- **Jour** est lorsque le contrôle est réglé à une période de commutation spécifique. (Par exemple entre 07h00 et 08h00, le contrôle sera dans une condition de JOUR. En dehors de ces heures, le contrôle sera en condition NUIT).
- **Nuit** est lorsque aucune période de commutation n'a été programmée. Dans ce cas-là, le contrôle est alors ramené à la température nocturne.

**Le Blocage de l'appareil de chauffage & Réinitialisation** est une fonction standard du Heatmiser 2000L et permet d'envoyer un signal au Heatmiser à partir de l'appareil de chauffage lorsque celui-ci se bloque (surchauffe, etc.). Une fois que la panne de l'appareil de chauffage a été rectifiée, un signal de réinitialisation pourra être envoyé à l'appareil de chauffage pour une réinitialisation de l'état de blocage.

**Le mode MARCHE normal** est lorsque le contrôle opère normalement et qu'il n'est pas programmé (c'est-à-dire indiquant l'Heure/Jour sur l'écran d'informations). Il est important de garder à l'esprit que lorsque des modifications ont été apportées au programme du Heatmiser, il suffit d'appuyer sur le bouton MARCHE pour revenir au contrôle en mode MARCHE.

## MODE NORMAL

Il y a un écran de mode Normal (Marche) principal, et un écran Info sur le Heatmiser Mistral. Ces écrans sont expliqués ci-dessous :

Écran mode MARCHE Allumé/Éteint

VEN	07 :58	23 °C
CHAUFF ÉTEINT		

Cet écran indique l'heure, la température réelle ainsi que l'état du relais de chauffage (Allumé ou Éteint)

Écran mode MARCHE Haut/Bas

VEN	07 :58	23 °C
BAS ALL. HAUT ETNT		

Cet écran indique l'heure, la température réelle ainsi que l'état de chauffage de la flamme haute et basse

Le fait d'appuyer sur le bouton Information puis sur l'option 1 affichera l'écran suivant :

Cet affichage indique la température cible ainsi que l'état de la période de commutation

TEMP CIBLE : 21 °C
HR HORLOGE : JOUR

## Neutralisation

FR

Il est possible de faire passer le Heatmiser Mistral en une condition de jour ou de nuit afin de réaliser une opération non programmée du système. Le temps maximum pendant lequel l'unité peut être neutralisée aura été réglé par l'utilisateur

### **Pour programmer une période de neutralisation**

À partir du mode normal MARCHE. Appuyez sur le bouton Neutralisation et entrez votre code de sécurité si nécessaire

LUN 13:06 20C  
HORLOGE : JOUR

Choisissez ensuite 1) pour entrer dans le mode de neutralisation

1 > MODE NEUTRALISATION  
2 > MODE ÉTÉ

Sélectionnez ensuite 1 ou 2 pour mettre la neutralisation de la zone sur ALLM (1) ou ÉTNT (2)

NEUTRALISATION SUR  
1 > ALLM ou 2 > ÉTNT

Vous devrez alors entrer la durée de la période de neutralisation

RÉGLAGE NEUTRALISATION  
MAXIMUM (04) : 03

Si la zone est au-dessus de la température, le contrôle affichera l'écran suivant. Rappelez-vous que la fonction de Neutralisation ne neutralise que la durée, pas la température. Ce message d'erreur apparaîtra également si la durée de neutralisation programmée dépasse le réglage maximum sélectionné.

\*\* ATTENTION \*\*  
DONNÉES INVALIDES

L'écran d'état indique alors que la zone a été placée dans une condition de neutralisation

Lun 13:06 2-C  
État : NEUTRALISATION

**!** Pour annuler une période de neutralisation, répétez les étapes ci-dessus, choisissant 2 pour ARRÊT et réduisant la durée de la période de neutralisation à 00

## Mode Été

Pour activer la fonction du Mode Été, appuyez sur le bouton Neutralisation/Été et sélectionnez 2 pour Été.

1 > MODE NEUTRALISATION  
2 > MODE ÉTÉ

Le contrôle passe alors en mode Été, ce qui signifie que la température est contrôlée par le réglage de Diminution Nocturne.

Pour annuler, répétez l'opération ci-dessus.

## Date

Pour afficher la date et l'heure actuelle :

12.13.49  
SAM 11-12-02

Appuyer sur INFO  
Appuyez sur 2 pour la date

## Blocage de L'Appareil de Chauffage/Reinitialisation

Une alimentation secteur sous tension peut être câblée au Heatmiser à partir de la connexion de blocage de l'appareil de chauffage afin de permettre une indication à distance d'une panne. Une fois que la panne a été rectifiée sur l'appareil de chauffage, le fait d'appuyer sur la touche Réinitialisation du clavier enverra un signal de réinitialisation à l'appareil de chauffage pour supprimer la condition de blocage. Cette fonction est extrêmement utile pour les appareils de chauffage installés dans des lieux difficilement accessibles.

## Réinitialisation de l'Appareil de Chauffage (Pas d'indication de blocage)

Sure les appareils de chauffage n'ayant pas la fonction à distance, le heatmiser peut être utilisé pour envoyer un signal de réinitialisation à distance.

Pour envoyer une réinitialisation dans ce cas.  
Appuyer sur le bouton RESET (Réinitialisation)  
Appuyer sur 3 pour RESET

1>INFO DATE  
3>BLOC.REINIT

Le relais Reset sera activé pendant une seconde.

### Ventilateur manuel été

Lorsque les appareils de chauffage sont équipés de la fonction de ventilateur été, le Heatmiser peut activer le ventilateur afin d'offrir une ventilation pendant les mois d'été.

Appuyer sur la touche VNT (Ventilateur) affiche l'écran suivant.

VNT ALLUMÉ?  
ENTREZ POUR CONFIRMER



Pour désactiver le ventilateur, répétez l'opération ci-dessus

Le ventilateur Manuel Été n'est pas disponible si le ventilateur constant ou le ventilateur été a été activé. Ces options sont expliquées plus loin dans le manuel.

### MODE PROGRAMME

À partir de l'écran du mode normal (MARCHE), appuyer sur le bouton PROG affichera l'écran suivant :

\*\* ATTENTION \*\*  
CODE D'ENTRÉE: ????

Avant de pouvoir accéder au Heatmiser, vous devez entrer le mot de passe. Celui-ci est réglé en usine à 0000 comme code par défaut mais il peut être modifié à tout moment par l'utilisateur pour garantir la sécurité. Ce processus est expliqué à la section 4 (Code).

#### 1) TEMP

Cette section est utilisée pour changer les réglages de température

ceci est le menu DONNÉES  
1 > TEMP      2 > DONN  
3 > SYSTM      4 > CONGES

Appuyer sur 1 pour TEMP affiche l'écran suivant :

Vous devez à présent entrer la température requise pour les périodes de JOUR. (Par ex. 22). Ceci doit être entré sous la forme de deux chiffres

RÉGL PÉRIODE JOUR  
TEMP : 22 C

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Entrée.

Vous êtes à présent en mesure de sélectionner si vous souhaitez une Protection anti-gel ou non. Sélectionner ÉTEINT vous ramène au menu DONNÉES

PROTECTION ANTI-GEL  
1 > ALLM OU 2 > ÉTNT

Sélectionner ALLUMÉ vous permet de sélectionner une température de diminution NUIT

RÉGL PÉRIODE NUIT  
TEMP : 05 C

Appuyez sur Entrée lorsque vous avez sélectionné la température nocturne requise, puis appuyez sur MARCHE pour revenir au mode normal MARCHE.

La température du ventilateur été est calculée par un réglage différentiel. Par exemple, un différentiel de 03 signifie que la température du ventilateur été sera de 03°C supérieure au réglage JOUR. Par conséquent, il n'y a pas de risque que la température de JOUR soit supérieure au réglage du ventilateur été.

VENTILATEUR ÉTÉ  
DIFFÉRENTIEL : XX

Appuyez sur Entrée lorsque vous avez sélectionné la température nocturne requise, puis appuyez sur MARCHE pour revenir au mode normal MARCHE.

## 2) Données

La section DONNÉES est la section où vous pourrez régler les périodes de commutation quotidiennes. Mais les périodes par jour sont possibles.

- Appuyez sur PROG et entrez le code de sécurité
- Sélectionnez ensuite 2 pour entrer dans le menu DONNÉES

Vous pouvez à présent voir sur l'écran qu'il est requis d'entrer la période de commutation 1 pour lundi. Donc, avec une notation sur 24h, entrez l'heure de Départ requise, par ex. 08:00.

1 > TEMP	2 > DONNÉES
3 > SYSTM	4 > CONGES

PÉRIODE LUN : 1
D:HH:MM F:HH:MM

Entrez maintenant l'heure de départ et déplacez le curseur sur le réglage d'heure de fin.

Nous pouvons programmer l'heure de fin, par exemple 17:00. N'oubliez pas d'entrer l'heure en utilisant le système 24h. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Entrée pour accepter la période de commutation programmée et pour passer à la Période 2 du lundi.

### Programmation d'autres périodes

Vous pouvez maintenant programmer la Période 2 du lundi de la même manière. Appuyez sur Entrée lorsque vous avez terminé.

PÉRIODE LUN : 2
1) D:21:00 F:23:00

Si vous n'avez pas besoin des trois périodes de commutation - laissez les heures tel quel, c'est-à-dire HH:MM et cette période sera ignorée.

PÉRIODE LUN : 3
1) D:HH:MM F:HH:MM

À ce stade, appuyez sur la touche Entrée pour passer aux périodes de commutation du mardi.

Vous pouvez entrer les périodes de commutation pour le mardi exactement de la même manière.

PÉRIODE MAR : 1
1) D:HH:MM F:HH:MM

Si les périodes de commutation sont les mêmes le mardi, vous pouvez appuyer sur la touche COPIE et ceci copiera toutes les périodes de commutation du jour précédent. Donc, par exemple, si vous appuyez sur la touche COPIE lorsque vous vous trouvez sur la période 1 du mardi, toutes les périodes de commutation du lundi seront copiées, et le Heatmiser passera alors au mercredi.

Un écran similaire à celui-ci est affiché :

COPIE DES DONNÉES
LUN À MAR



Pour corriger toute erreur, utilisez la touche EFF.

Si vous appuyez sur Entrée, les réglages affichés sur cet écran seront sauvegardés.

## 3) Système

Cette section vous permet de régler l'heure/la date du système ainsi que les codes de sécurité pour le système.

### Heure du système

À partir du mode MARCHE normal, appuyez sur PROG et entrez le code de sécurité de l'utilisateur

1 > HEURE SYSTÈME
2 > CODE SYSTÈME

- Appuyez sur PROG et entrez le code utilisateur
- Appuyez ensuite sur 3 pour Système
- Appuyez ensuite sur 1 pour Heure système
- Il vous est maintenant demandé d'entrer la nouvelle heure (Entre celle-ci en notation 24h)

HR ACTUELLE : 13.07
NOUV. HR : HH:MM

Lorsque vous avez entré la nouvelle heure, appuyez sur la touche Entrée. Il vous est maintenant demandé d'entrer la nouvelle date du système (en format JJ:MM:AA)

DATE : 19-05-03
NOUV. DATE : JJ:MM:AA

Lorsque vous avez entré la nouvelle date, appuyez sur la touche Entrée. Il vous est maintenant demandé d'entrer le jour de la semaine

RÉGL. JR SEMAINE
1 == LUN - 7 == DIM

Lorsque vous avez entré le nouveau jour, appuyez sur la touche Entrée.

La commande reviendra à l'écran de menu. Appuyez sur RUN (MARCHE) pour revenir au mode de fonctionnement normal.

**Code système**

Appuyez sur Prog et entrez le code de sécurité

Appuyez sur 3 pour Système

Appuyer sur 4 pour Code vous demande de sélectionner le code que vous souhaitez modifier

- 1> Code Directeur - Ce code donne accès à tous les réglages des données
- 2> Code Opérateur - Ce code donne accès aux fonctions Neutralisation et Été
- 3> CODE DIRECTEUR
- 4> CODE OPÉRATEURS

- Pour changer le code, entrez simplement le nouveau code à l'invite
- Appuyez sur MARCHE pour revenir au mode MARCHE normal

CODE ACTUEL: 0000  
NOUV. CODE: ????

**!** Le réglage identique des Codes Directeur et Opérations aura pour effet de désactiver le code Opérateur (c'est-à-dire qu'aucun code ne sera requis pour accéder à la section des opérateurs)

**4) Congés**

Ceci est la section utilisée pour régler les périodes de congés connues pour l'année, pendant lesquelles un chauffage de la zone ne sera pas requis.

Cinq périodes de congés peuvent être réglées. Suivez les étapes ci-dessous pour pouvoir programmer les périodes de congés.

Appuyez sur la touche programme et sélectionnez l'option 4.  
Il vous est maintenant demandé d'entrer la période de congé 1.  
Vous devez entrer la date de départ dans le format JJ-MM-AA.  
Lorsque vous avez programmé la date de commencement des congés, appuyez sur Entrée.

Période congé 1  
S: 00-00-00 L: 00

Vous devrez maintenant programmer la longueur de la période de congés. Vous devrez calculer le nombre de jours pendant lequel vous souhaitez que le chauffage soit éteint, en calculant à partir du premier jour de congés jusqu'au dernier. Entrez maintenant cette durée.

Lorsque la première période de congés est réglée, appuyez sur la touche entrée.

La période 2 de congés sera maintenant affichée.

Vous devrez programmer les périodes de congés restantes de la même manière. Lorsque toutes les périodes de congés ont été programmées, le programme reviendra au menu Données.

**Remarque importante:**

1. À n'importe quel moment du processus, si vous appuyez sur la touche entrée, le réglage actuel sera sauvegardé.

## **INFORMATIONS TECHNIQUES - RÉGLAGE INGÉNIEURS**

**FR**

Pour entrer dans la section Ingénieurs, appuyez sur le bouton Programme et entrez le code Ingénieurs. (Ce code se trouvera sur une étiquette placée sur le devant ou au dos du clavier. Cette étiquette devra être retirée après la mise en service de l'instrument.

Un affichage similaire à celui-ci sera maintenant affiché

1 > NEUTRAL. 2 > OPT 1  
3 > CODE 4 > RÉGL

### **1) NEUTRAL**

Cette section permet d'entrer une limite pour la neutralisation.

RÉGLAGE NEUTRAL.  
TEMPS MAX : 08

Entrez deux chiffres (par ex. 08 pour 8h) puis appuyez sur Entrée pour accepter le réglage.

### **2) OPTI**

Avec le Heatmiser Economy 2000/2000L, vous pouvez régler si une optimisation est requise (Référez-vous aux Termes pour plus d'informations)

Si vous souhaitez une optimisation, sélectionnez 1 pour allumer puis continuez pour régler les paramètres suivants

OPTIMISATION?  
1 > ALLUM. OU 2 > ÉTEINTE

Si vous sélectionnez de l'éteindre, vous reviendrez au menu de réglage et ceci annulera l'optimisation. Ceci signifie que le contrôle allumera le chauffage aux heures de commutation programmées et ne prendra pas de périodes de préchauffage en compte.

Ceci est le temps requis par le système de chauffage pour éléver la température du bâtiment de 1 °C. Un point de départ moyen serait de 20 minutes mais l'unité étant capable d'auto-apprentissage, elle se modifiera automatiquement d'une minute par jour de manière à s'ajuster au réglage correct

TAUX DE CHANGEMENT  
MINUTES /C :20

Ceci est le nombre d'heures maximum précédent le temps de commutation de l'unité pendant lesquelles l'unité peut s'allumer pour préchauffer le bâtiment à la température correcte. Le réglage maximum est de 8 heures, mais un réglage moyen est de 3 heures.

RÉGL PRÉCHAUFF  
TEMPS MAX :03

### **3) CODE**

La section Code fonctionnera normalement et est utilisée pour régler le code de l'Utilisateur.

### **4) RÉGLAGE**

Cette section nous permet de configurer la commande, de régler le mode ventilateur requis, d'activer et de désactiver le capteur interne et de configurer le mode d'entretien.

1 > CONFIG 2 > VENT  
3 > CAPTEUR 4 > SUPPL.

### **CONFIG (Configuration du Heatmiser Mistral)**

Au cours du processus de configuration, il vous sera demandé de sélectionner la fonctionnalité requise pour le système contrôlé.

Appuyez sur PROG  
Entrez le code Technicien  
Sélectionnez 4 pour Réglage  
Sélectionnez 1 pour Config.

Il vous est maintenant demandé de sélectionner le type de commande que vous désirez. ALLUMÉ/ÉTINT = 1 HAUT/BAS = 2

ALL/ÉTNT = 1 OU  
HAUT/BAS (HILO) = 2 :1

## **CONFIGURATION DU HEATMISER MISTRAL** **(TYPE ALLUME/ETEINT)**

**FR**

### **OPTION DE PURGE**

Il vous est maintenant demandé de sélectionner si une purge est requise  
La sélection N à ce stade vous permet d'éviter les deux écrans suivants

PURGE REQUISE ?  
N<0> O<1> : 1

La pré-purge active le relais 3 pour le laps de temps spécifié avant que  
le relais de chauffage ne soit activé

TPS DE PRÉ-PURGE  
<MINS> : 00

La post-purge activera le relais 3 pour le laps de temps spécifié après  
que le relais de chauffage a été éteint

TPS DE POST-PURGE  
<MINS> : 00

### **DOUBLE ALLUMAGE**

L'activation de cette option vous offrira la fonctionnalité suivante.

Lorsque le relais de chauffage est activé pour la première fois à chaque période de commutation, il s'éteindra  
après 30 secondes. Ensuite, après 10 secondes supplémentaires, le relais sera ré-alimenté et fonctionnera  
normalement.

Ceci fonctionne au début de chaque période de commutation et est  
utilisé pour s'assurer que l'appareil de chauffage s'allume lorsqu'il est  
installé dans un lieu où il existe un niveau élevé de condensation.

DOUBLE ALLUMAGE ?  
N<0> O<1> : 0

Si une post-purge a été activée, elle sera lancée avant que l'appareil de chauffage ne se rallume. Si aucune  
post-purge n'a été sélectionnée, 10 secondes s'écouleront avant que l'appareil de chauffage ne s'allume.

### **COMMUTATEUR D'ESSAI**

Il vous est maintenant demandé de sélectionner si vous avez ou non un  
commutateur d'essai sur le système.

COMM. D'ESSAI?  
N<0> O<1> : 0

Lorsqu'il existe une demande de chaleur, le Heatmiser contrôle tout d'abord que le commutateur d'essai n'est  
pas fermé. Le relais 3 est alors alimenté, lançant une pré-purge si nécessaire. Le commutateur d'essai se ferme  
alors, et le relais 2 est alimenté.

Une fois que vous avez terminé la procédure de configuration, vous reviendrez à l'écran du menu de réglage.  
À ce stade, vous pouvez appuyer sur RUN (Marche) pour revenir au mode de fonctionnement normal, ou vous  
pouvez continuer à programmer les autres réglages en sélectionnant une autre option de menu.

## **CONFIGURATION DU HEATMISER MISTRAL** **(TYPE HAUT/BAS)**

**FR**

### **SURALIMENTATION FLAMME HAUTE**

L'activation de cette option vous offre la fonctionnalité suivante

**SURALIM FLAMME HTE**  
N<0> O<1> : 0

Lorsqu'il existe une demande de chaleur élevée, les relais haut et bas sont tous deux activés. Au bout d'une minute, le système contrôle si les relais haut et bas sont tous les deux requis. Si la température est comprise dans le différentiel programmé, le relais de flamme haute est éteint.

### **DIFFÉRENTIEL HAUT/BAS**

Lorsque le Heatmiser Mistral est utilisé pour contrôler un appareil de chauffage à deux niveaux, vous devez entrer le réglage différentiel Mistral.

Il vous est maintenant demandé d'entrer le différentiel Mistral

**ENTREZ LE DIFF.**  
HILO : 04

Un réglage différentiel de 4 et une température requise de 20°C signifie que la commande aura une flamme haute et basse active jusqu'au moment où la température atteint 16°C.

### **DOUBLE ALLUMAGE**

L'activation de cette option offre la fonctionnalité suivante.

Lorsque le relais de chauffage est activé pour la première fois lors de chaque temps de commutation, il s'éteindra au bout de 30 secondes. Après 10 secondes supplémentaires, le relais sera ré-alimenté et fonctionnera normalement.

Ceci fonctionne au début de chaque période commutation et est utilisé pour s'assurer que l'appareil de chauffage s'allume lorsqu'il est installé dans un lieu où il existe un niveau élevé de condensation.

**DOUBLE ALLUMAGE ?**  
N<0> O<1> : 0

### **COMMUTATEUR D'ESSAI**

Il vous est maintenant demandé de sélectionner si vous avez ou non un commutateur d'essai sur le système.

**COMM. D'ESSAI?**  
N<0> O<1> : 0

Lorsqu'il existe une demande de chaleur, le Heatmiser contrôle tout d'abord que le commutateur d'essai n'est pas fermé. Les sorties de chauffage (Haut/Bas) seront alimentées lorsque le commutateur est fermé.

## RÉGLAGE DE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME

FR

### VENTILATEUR

Le Heatmiser Mistral possède deux options de ventilation

MANUEL <0> VENT. C <1>  
VENT. ÉTÉ <2> : 0

**Ventilateur constant:** Sur le Heatmiser Mistral, il existe la possibilité d'une sorte de ventilation constante. Si cette option est activée, le relais ventilateur sera ALLUMÉ en permanence pendant les temps de commutation programmés et fonctionnera selon le réglage de l'optimisateur.

**Ventilateur été:** Sur le Heatmiser Mistral, il existe la possibilité d'un ventilateur automatique été. Si la température s'élève au-dessus de la température de ventilation été, le Heatmiser activera automatiquement le relais ventilateur afin de donner de la ventilation au bâtiment. Si le ventilateur été est sélectionné, il est demandé à l'utilisateur d'entrer un différentiel de ventilateur été. Ce réglage est le nombre de degrés au-dessus de la température de JOUR nécessaire pour activer le relais du ventilateur été. Par conséquent, avec une température diurne de 20°C et un différentiel de 03, le relais du ventilateur été sera activé à 23°C. Le différentiel minimum est de 02 et le maximum de 06°C

La sélection de l'option nécessaire ajoutera un écran supplémentaire de réglage de la température. Ceci vous permet de régler une température de ventilateur été. Référez-vous aux réglages de la température à la page 32.

### CAPTEUR

Le Heatmiser Mistral a un capteur interne qui est livré désactivé.

Pour l'activer, sélectionnez 1 pour Oui lorsque ceci vous l'est demandé.

CAPTEUR INTERNE  
N<0> O<1> : 0

Le Heatmiser Mistral propose une option de moyenne - le système calculera et affichera automatiquement la valeur moyenne lorsque deux capteurs (internes ou à distance) sont détectés.

maintenant demandé de calibrer le premier capteur ; si vous avez activé le capteur interne, vous devrez calibrer celui-ci d'abord, puis ensuite le capteur à distance.

CALIBRAGE (20)  
INTERNE : 23

Si vous n'avez pas activé le capteur interne, il vous est demandé de calibrer le premier puis le second capteur à distance.

CALIBRAGE (19)  
A DISTANCE : 23

Pour calibrer, entrez simplement la nouvelle valeur capteur après le point-virgule.

### MODE DE SERVICE

- Entrez le code ingénieur et appuyez sur 3 pour le service.
- Vous avez à présent le choix entre :  
1> Configurer le mode de service ou  
2> Réinitialiser le total actuel d'heures de fonctionnement sauvegardé dans l'unité.
- Appuyer sur 1, pour configurer l'unité, affichera l'écran suivant et vous demandera de mettre le mode de service sur Allumé ou Éteint.
- Vous devez à présent entrer le nombre d'heures pendant lesquelles le système pourra fonctionner avant que l'alarme de service ne soit activée. Appuyez sur Entrée pour accepter le réglage programmé.
- Vous devrez ensuite entrer le numéro de téléphone que vous souhaitez voir affiché lorsqu'une alarme de service est activée.

1>APL 2>REINIT  
3>SERVICE

1>CONFIGURATION  
2> REINIT DONN

MODE SERVICE  
1> ALM ou 2> ÉTN

MODE SERVICE  
HRS FONCT: 0000

MODE SERVICE  
APPL: 00000000

### ALARME DE SERVICE ACTIVÉE.

Lorsqu'une alarme de service a été activée, un écran d'avertissement sera affiché pendant 5 secondes toutes les minutes. Vous pourrez annuler cet avertissement en appuyant sur la touche REINIT lorsque l'avertissement s'affiche à l'écran.

Rappelez-vous que vous ne recevrez pas d'alarmes de service supplémentaires jusqu'au moment où la commande a été réinitialisée par un ingénieur.

FR

## RÉINITIALISATION DE L'ALARME DE SERVICE

Après qu'une alarme de service a été activée, vous pourrez réinitialiser le réglage des heures sans avoir à reprogrammer le numéro de téléphone en sélectionnant Réinit à partir de l'écran Configuration/Réinit.

## RÉINITIALISATION DU SYSTÈME

Cette fonction réinitialise les réglages du Heatmiser aux valeurs par défaut réglées en usine.

Pour réaliser une réinitialisation des commandes :



- Appuyer sur 4 pour le réglage
- Appuyer sur 4 pour les fonctions supplémentaires
- Appuyer sur 2 pour réinitialiser

RÉINITIALISER TOUTES LES DONNÉES  
ENTRER POUR CONFIRMER



## CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

<b>Boîtier:</b>	ABS ignifugé
<b>Dimensions:</b>	222mm, 156mm, 61mm (Longueur, Hauteur, Profondeur)
<b>Poids:</b>	1.3kg
<b>Sorties relais:</b>	
<b>Mistral =</b>	Relais 1 = sans volt, contacts de travail unipolaires. Relais 2 = sans volt, contacts de travail unipolaires. Relais 3 = sans volt, contacts de travail unipolaires. Reset Relais = sans volt, contacts de travail & de rupture unipolaires. 10 amp 230v CA (Résistif) relais 1-3
<b>Entrée alarme</b>	230v CA. 5mA Max.
<b>Alimentation</b>	230v CA + 10% 50Hz
<b>Capteurs</b>	Utilisez des capteurs Heatmiser uniquement. Le câble blindé double Beldon 8451 ne doit être utilisé que pour le câblage de capteurs Heatmiser. RS pièce n° : 360-649
<b>Pile de sauvegarde</b>	3 ans minimum à 25°C

FR

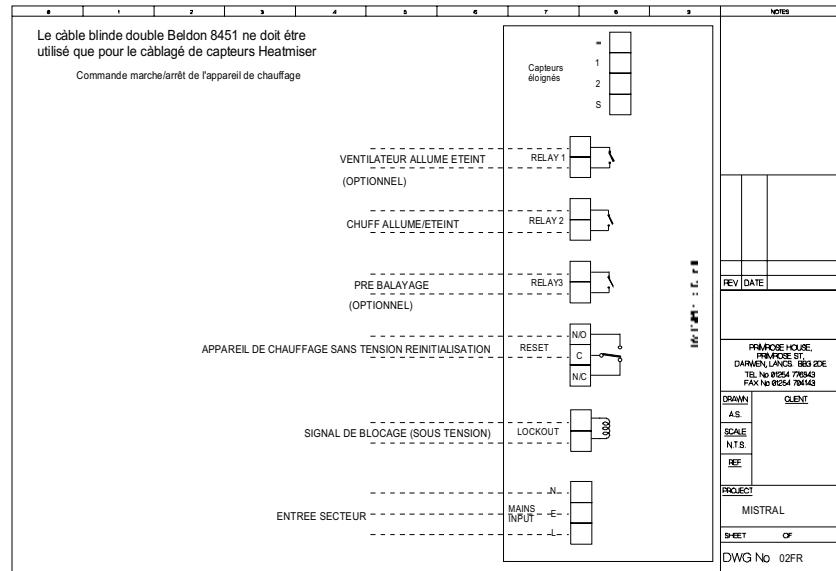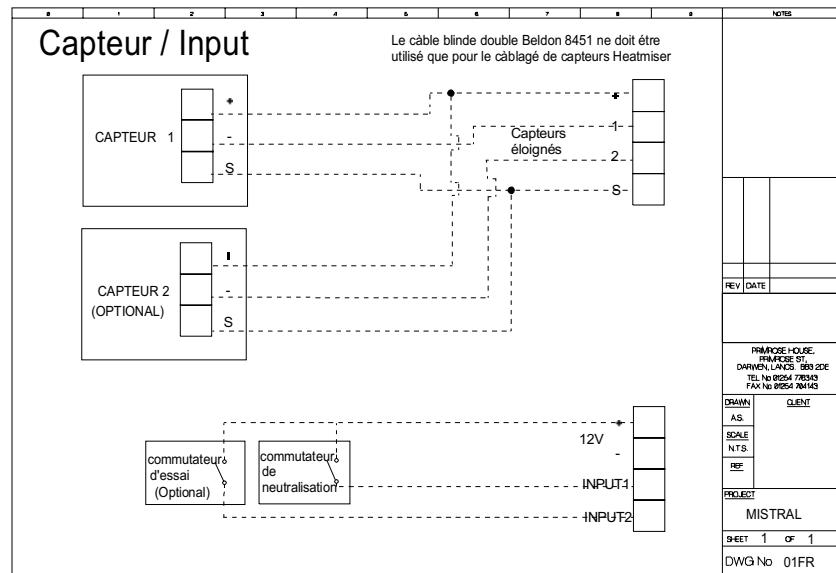


FR

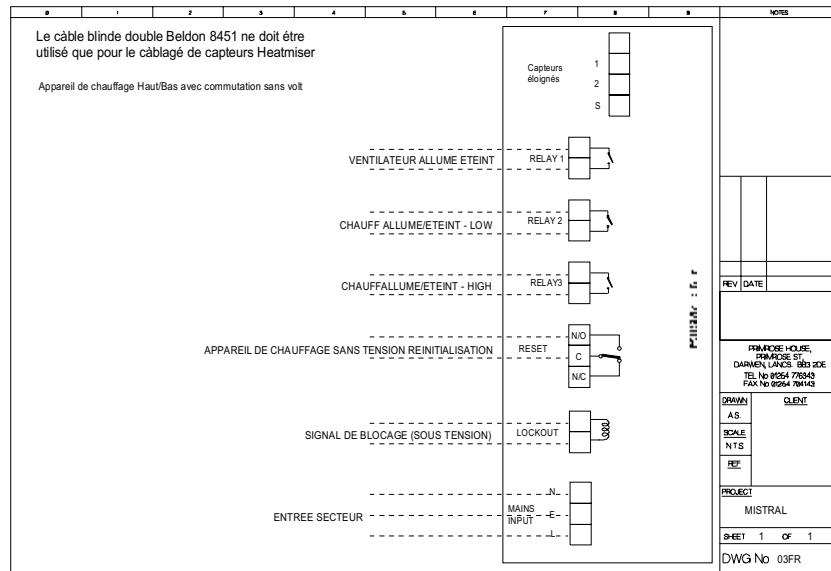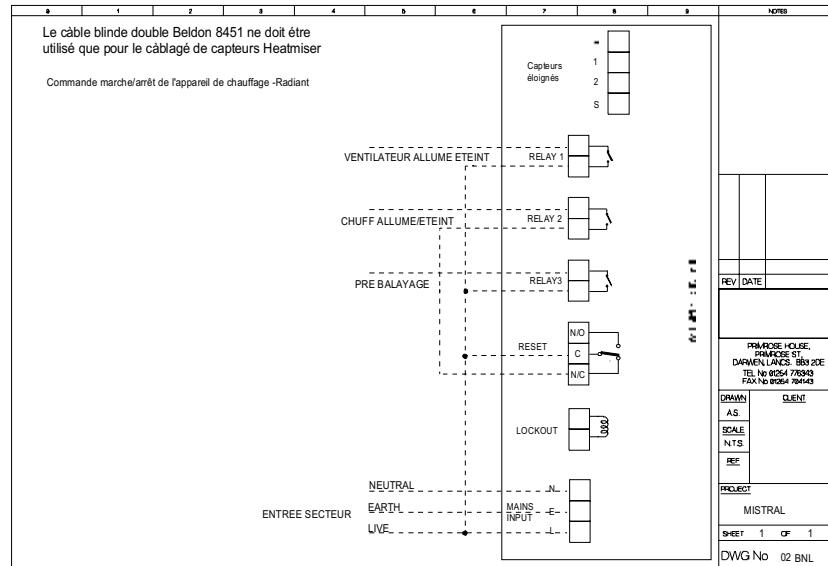

FR

Le câble blindé double Belden 8451 ne doit être utilisé que pour le câblage de capteurs Heatmiser

Appareil de chauffage Haut/Bas avec commutation sans volt

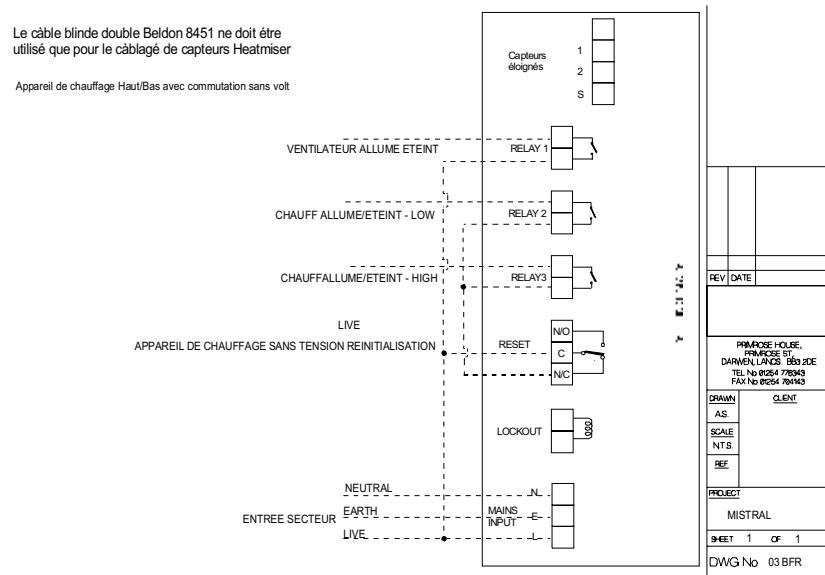

# GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR BENUTZER

DE

## INHALTSVERZEICHNIS

THEMA	SEITE
<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	43
<b>Sprachoption .....</b>	44
<b>Grundbegriffe .....</b>	44
<b>Normalbetriebsmodus .....</b>	44
Manueller Eingriff (Override) .....	45
Sommerbetrieb .....	45
Datum .....	45
Heizkörper-Abstell- und Rückstelfunktion .....	45-46
Sommer-Ventilator .....	46
<b>Programmiermodus</b>	
Einstellung der Temperaturen .....	46
Einstellung der Schaltzeitpunkte .....	47
Einstellung der Uhrzeit .....	47
Einstellung der Kodes .....	48
Urlaubszeiträume .....	48
<b>System-Einstellungen</b>	
Einstellung der Höchstdauer des manuellen Eingriffs (Override) .....	49
Einstellung des Optimierers .....	49
Einstellung der Kodes .....	49
Konfiguration .....	49
<b>Konfiguration / Setup</b>	
Konfiguration des Regler-Setup (An/Aus-typ): Lüftungsoption, Doppelzündung, Prüfschalter .....	50
Konfiguration des Regler-Setup (High/Low-Typ): Verstärkung hoher flammen, High/low-differenz, Doppelzündung, Prüfschalter .....	51
<b>System-Setup</b>	
Einstellung des Ventilators .....	52
Justierung der Sensoren .....	52
Wartungsmodus .....	52
Nach auslösung eines wartungsalarms .....	53
Zurückstellen des wartungsalarms .....	53
Rückstellung des Systems .....	53
<b>Technische Einzelheiten</b>	
Spezifikation / Sicherungsbemessungen .....	53
Verdrahtungspläne .....	54-56

## Sprachoption

DE

Um die gewünschte Sprache anzuwählen, drücken Sie PROG, geben Sie dann den Kode 2305 ein und drücken Sie ENTER. Wählen Sie dann die gewünschte Sprache aus dem Auswahlmenü aus.

## Grundbegriffe

**Selbstlernende Optimierung** ist ein System, bei dem der Heatmiser-Regler die Startzeit automatisch berechnet, um sicherzustellen, dass das Gebäude zum eingestellten Schaltzeitpunkt die richtige Temperatur erreicht. Dies wird durch die Auswertung von InnenTemperatur-Messwerten erzielt, sodass beispielsweise bei milderer Witterung die Aufheizzeiten verkürzt werden, wodurch Energie eingespart wird.

**Vorheizzeit** ist die Anzahl der Stunden, die der Regler sich vor dem einprogrammierten Schaltzeitpunkt einschalten kann (solange er sich im Optimierungsmodus befindet). Zu ihrer Einstellung wird der Techniker-Kode benötigt, und sie kann auf höchstens 8 Stunden gestellt werden.

**Änderungsgeschwindigkeit** ist die Zeit, die dazu benötigt wird, die Gebäudetemperatur um 1°C zu erhöhen. Die Werkseinstellung hierfür ist 20 Minuten, aber der Regler wird dies automatisch den baulichen Gegebenheiten des Gebäudes anpassen.

**Manueller Eingriff (Override):** Die Benutzung der OVERRIDE-Taste auf dem Heatmiser-Tastenfeld erlaubt dem Benutzer, die Zone für eine ausgewählte Zahl von Stunden manuell zu verändern, um das System auch außerplanmäßig einzusetzen zu können. Es kann eine Höchstdauer eingegeben werden, die verhindern soll, dass Benutzer lange Zeiträume manuell verändern.

**Schaltzeitraum-Status:**

- **Tag** ist, wenn der Regler auf einen tatsächlichen Schaltzeitpunkt eingestellt wird. (Zwischen 07.00 und 08.00 könnte der Regler beispielsweise in der Stellung „Tag“ sein. Außerhalb dieser Stunden wäre er dann in der Stellung „Nacht“.)
- **Nacht** ist, wenn keine Schaltzeitpunkte einprogrammiert sind. Zu diesen Zeiten stellt sich der Regler auf die Nachttemperatur zurück (Nachtabsenkung).

Eine **Heizkörper-Abstell- und Rückstelfunktion** wird beim Heatmiser Mistral serienmäßig mitgeliefert und ermöglicht, dass vom Heizkörper ein Signal an den Heatmiser gesendet wird, sobald sich der Heizkörper abstellt (z.B. wegen Überhitzung). Sobald der Fehler am betreffenden Heizkörper behoben ist, kann ein Rückstell-Signal an den Heizkörper gesendet werden, das den „Abgestellt“-Status zurückstellt.

**Normalbetriebsmodus** ist, wenn der Regler normal läuft und gerade nicht programmiert wird (d.h. Uhrzeit/Tag oder die Info-Anzeige sichtbar ist). Bitte denken Sie stets daran, dass nach der Veränderung von Heatmiser-Programmeinstellungen die RUN-Taste gedrückt werden muss, damit der Regler zum Betriebsmodus (RUN) zurückkehrt.

## Normalbetriebsmodus

Es gibt beim Heatmiser Mistral eine Hauptanzeige für Normalbetrieb und eine Info-Anzeige. Diese werden nachfolgend erklärt:

An/Aus-Betriebsmodus-Anzeige

Fre 07.58 23°C  
HEIZ AUS

Diese Anzeige gibt die Uhrzeit, die tatsächliche Temperatur und den Status des Heizungsrelais (An oder Aus) an.

High/Low-Betriebsmodus-Anzeige

Fre 07.58 23°C  
LOW AN HIGH AUS

Diese Anzeige gibt die Uhrzeit, die tatsächliche Temperatur und den Status der Heizungsrelais für sowohl hohe als auch niedrige Flamme an.

Durch Drücken der Info-Taste und dann Option 1 kommt man zu folgender Anzeige:

Diese Anzeige gibt die Solltemperatur sowie den Schaltzeitraum-Status an.

SOLLTEMP: 21°C  
SCHALTUHR: TAG

## Manueller Eingriff (Override)

Der Heatmiser Mistral kann manuell in die Tag- oder Nacht-Stellung umgeschaltet werden, um das System auch außerplanmäßig einsetzen zu können. Die Höchstdauer, für die das Gerät manuell umgeschaltet werden kann, ist zuvor durch den Techniker, der das System installiert hat, eingestellt worden.

### Zur Programmierung eines Eingriffszeitraums

- Aus dem Normalbetriebsmodus (RUN):  
Drücken Sie die OVERRIDE-Taste und geben Sie Ihren Bedienercode ein, wenn Sie hierzu aufgefordert werden.
- Wählen Sie dann 1, um in den Eingriffsmodus zu gelangen.
- Wählen Sie dann 1 oder 2, um in die Phase „an“ (1) oder „aus“ (2) manuell einzutreten.
- Nun werden Sie aufgefordert, die Dauer des Eingriffszeitraums einzugeben.
- Sollte die Zone über der richtigen Temperatur sein, so wird der Regler die nachfolgende Anzeige aufweisen. Bitte beachten Sie, dass über die Eingriffsfunktion nur die Zeit, nicht jedoch eine Temperatur abgeändert werden kann. Diese Fehlermeldung erscheint auch dann, wenn die eingegebene Eingriffsdauer die festgelegte Höchsteingriffsdauer überschreitet.
- Aus der Status-Anzeige wird dann ersichtlich, dass die Zone in einen Eingriffszustand versetzt worden ist.

Mon 13:06 20°C  
ZEIT MODUS: TAG

1> EINGRIFFSMODUS  
2> SOMMERBETRIEB

EINGRIFF IN  
1>AN OD. 2>AUS

MAXIM. EINGRIFF  
DAUER (04) : 03

\*\*WARNUNG\*\*  
DATEN UNGÜLTIG!

Mon 13:06 20°C  
Status: EINGRIFF

!Um eine Eingriffszeitraum zu löschen, wiederholen Sie die obigen Schritte, wobei 2 für „aus“ zu wählen ist, und die Dauer des Eingriffszeitraums dann auf 00 zu reduzieren ist.

## Sommerbetrieb

Um den Sommerbetrieb einzuschalten, drücken Sie die Eingriff/Sommer-Taste und wählen Sie 2 für „Sommer“.

1> EINGRIFFSMODUS  
2> SOMMERBETRIEB

Der Regler wird dadurch in den Sommerbetrieb versetzt, was bedeutet, dass die Temperatur auf die Nachabsenkungseinstellung gebracht wird.

Zum Löschen obigen Vorgang wiederholen.

## Datum

Um das derzeitige Datum und die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen:

- Drücken Sie INFO
- Drücken Sie 2 für „Datum“

12.13.49  
Sam 11-12-02

## Heizkörper-Abstell - und Ruckstell-Funktion

Es kann vom Heizkörper-Abstell-Anschluss ein spannungsführender Netzzanschluss zum Heatmiser gelegt werden, was die Fernanzeige von Fehlern ermöglicht. Sobald der Fehler am betreffenden Heizkörper behoben ist, wird durch Drücken von RESET auf dem Tastenfeld ein Signal an den Heizkörper gesendet, um den „Abgestell“-Status aufzuheben. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn sich die Heizkörper außer Reichweite befinden.

### Heizkörper-Rückstellfunktion (ohne Abgestellt-Anzeige)

Bei Heizkörper, die nicht über eine Fernabstellung verfügen, kann der Heatmiser eingesetzt werden, um ein Fern-Rückstellsignal zu senden.

Um in diesem Fall ein Rückstellsignal zu senden:  
Drücken Sie die RESET-Taste  
Drücken Sie 2 für RESET

1>INFO 2>DATUM  
3>ABSTELL RESET

Das Rückstell-Relais wird für eine Sekunde erregt

### Manueller Sommer-Ventilator

Sofern die installierten Heizungen mit einer Sommer-Ventilator-Funktion ausgestattet sind, kann der Heatmiser den Ventilator in die Lage versetzen, in den Sommermonaten die Räume zu belüften.

- Nach Drücken der FAN-Taste erscheint folgende Anzeige:
- |                                    |
|------------------------------------|
| VENTILATOR AN?<br>MIT ENTER BESTÄT |
|------------------------------------|
- Jetzt muss ENTER gedrückt werden, oder alternativ, falls sie den Vorgang abbrechen möchten, die DEL-Taste.

**!** Um den Ventilator abzuschalten, wiederholen Sie den obigen Vorgang.

Wenn der Dauer- oder der Sommer-Ventilator aktiviert worden ist, kann die manuelle Sommer-Ventilator-Funktion nicht benutzt werden. Diese Optionen werden weiter unten im Handbuch erklärt.

### Programmier-Modus

Nach Drücken der PROG-Taste bei Normalbetrieb-Anzeige (RUN) erscheint folgende Anzeige:

\*\*WARNUNG\*\*  
ZUGANGSKODE: ?????

Um Zugang zum Heatmiser zu bekommen, müssen sie Ihren Bedienerkod eingegeben. Dieser Kode ist werkseitig auf 0000 eingestellt, kann aber zur Aufrechterhaltung der Sicherheit jederzeit durch den Benutzer verändert werden. Dieser Vorgang wird in Abschnitt 4 (Kode) erklärt.

#### **1) TEMP**

Dies ist das Datenmenü (DATA). Dieser Bereich dient dazu, die Temperatureinstellungen zu verändern.

1>TEMP 2>DATEN  
3>SYSTEM 4>URLAU

Durch das Drücken von 1 für TEMP erscheint Folgendes auf der Anzeige:

- Sie werden jetzt aufgefordert, die gewünschte Temperatur für die Tageszeiträume (TAG) einzugeben (z.B. 22). Diese muss als zweistellige Zahl eingegeben werden.
- Nach Beendigung ENTER drücken.
- Sie können nun eingeben, ob Sie Frostschutz benötigen. Wenn Sie „aus“ wählen, kommen Sie zum Datenmenü zurück.
- Wenn Sie ON wählen, können Sie eine Nachtabsturktemperatur eingeben.

ZEITRAUM TAG  
TEMP: 22 C

FROSTSCHUTZ  
1>AN OD 2>AUS

ZEITRAUM NACHT  
TEMP: 05 C

SOMMER-VENTILATOR  
DIFFERENZ: XX

Die Sommer-Ventilator-Temperatur wird durch eine Differenzwert-Einstellung berechnet. Ein Differenzwert von 03 bedeutet zum Beispiel, dass die Sommer-Ventilator-Temperatur 03°C über der TAG-Einstellung sein wird. Es besteht deshalb kein Risiko, dass die TAG-Temperatur höher als die Sommer-Ventilator-Einstellung ist.

- Nach Eingabe der gewünschten Nachttemperatur drücken Sie zuerst ENTER und dann RUN, um zum Normalbetriebsmodus (RUN) zurückzukehren.

## 2) DATEN

Im DATA-Bereich können Sie die täglichen Schaltzeiträume festlegen. Es stehen 3 Zeiträume pro Tag zur Verfügung.

- Drücken Sie PROG und geben den Bedienerkode ein.
- Wählen Sie nun 2, um in das Datenmenü (DATA) zu gelangen.

1>TEMP	2>DATEN
3>SYSTEM	4>URLAU

Sie können jetzt auf der Anzeige erkennen, dass Sie aufgefordert werden, den Schaltzeitraum 1 für Montag einzugeben. Geben Sie deshalb, unter Verwendung der 24-Stunden-Schreibweise, die gewünschte Startzeit (z.B. 08:00 für 8.00 Uhr) ein.

Mon ZEITR. :1
S:HH:MM E:HH:MM

Drücken Sie jetzt ENTER, um die Startzeit zu bestätigen, und den Cursor auf die Endzeit-Einstellung zu bewegen.

Sie können die gewünschte Endzeit eingeben, z.B. 17:00 für 17.00 Uhr. Bitte denken Sie daran, stets die 24-Stunden-Schreibweise zu verwenden. Nach Beendigung ENTER drücken, um die programmierte Schaltzeit zu bestätigen und zum Zeitraum 2 des Montages weiterzurücken.

### Eingabe weiterer Zeiträume

Sie können nun den Zeitraum 2 für Montag in genau der gleichen Weise eingeben. Drücken Sie ENTER, wenn Sie fertig sind.

Mon ZEITR. :2
1) S:21:00 E:23:00

Wenn Sie nicht alle 3 Schaltzeiträume benötigen, so lassen Sie die Zeiten einfach auf „HH:MM“ stehen, und sie werden dann vom System ignoriert.

Mon ZEITR. :3
1) S:HH:MM E:HH:MM

Drücken Sie jetzt die ENTER-Taste, um zu den Schaltperioden des Dienstages weiterzurücken.

Sie können jetzt die Schaltperioden des Dienstages in genau der gleichen Weise eingeben.

Die ZEITR. :1
1) S:HH:MM E:HH:MM

Sollten die Schaltperioden am Dienstag die gleichen sein, so können Sie die COPY-Taste drücken und dadurch werden alle Schaltzeiten vom vorherigen Tag übernommen. Wenn Sie zum Beispiel die COPY-Taste im Zeitraum 1 des Dienstag drücken würden, so würden alle Schaltzeiten des Montags übernommen, und der Heattmiser würde auf Mittwoch vorrücken.

Die Anzeige sieht dann ungefähr so aus:

KOPIE ALLE DATEN
Mon auf Die



Benutzen Sie die DEL-Taste, um fehlerhafte Eingaben zu korrigieren. Allgemein gilt, dass wenn bei einer Anzeige ENTER gedrückt wird, die derzeitigen Einstellungen beibehalten werden.

## System

Dieser Bereich ermöglicht Ihnen, System-Datum und -Uhrzeit und die Sicherheitskodes des Systems einzustellen.

### System-Uhrzeit

- Drücken Sie, vom Normalbetriebsmodus herkommend, PROG und geben Sie dann den Benutzer-Sicherheitskode ein.
- Drücken Sie PROG und geben Sie den Benutzerkode ein
- Drücken Sie jetzt 3 für „System“
- Drücken Sie jetzt 1 für „System-Uhrzeit“
- Nun werden Sie aufgefordert, die neue Uhrzeit einzugeben (benutzen Sie hierzu die 24-Stunden-Schreibweise)
- Drücken Sie, wenn Sie die neue Uhrzeit eingegeben haben, die ENTER-Taste.
- Nun werden Sie aufgefordert, das System-Datum einzugeben. (das Datumsformat ist TT:MM:JJ)

1> SYSTEM ZEIT
2> SYSTEM KODE

ZEIT NUN: 13.07
ZEIT NEU: HH:MM

DAT NUN: 19-05-03
DAT NEU: TT:MM:JJ

DE

- Drücken Sie, wenn Sie das neue Datum eingegeben haben, die ENTER-Taste.
- Nun werden Sie aufgefordert, den Wochentag einzugeben.
- Drücken Sie, wenn Sie den neuen Wochentag eingegeben haben, die ENTER-Taste. Der Regler geht zurück auf die Menü-Anzeige. Drücken Sie RUN, um zum Normalbetriebsmodus zurückzukehren.

EING WOCHE NTAG  
1==Mon 7==Son

#### System-Kode

- Drücken Sie PROG und geben Sie den Sicherheitskode ein.
- Drücken Sie 3 für „System“
- Drücken Sie 4 für „Kode“. Sie werden nun aufgefordert, den Kode anzugeben, den Sie ändern möchten.  
1> Manager-Kode: Dieser Kode gibt Zugriff auf alle Dateneinstellungen.  
2> Eingriff-Kode: Dieser Kode gibt Zugriff auf die Eingriff (Override)- und Sommerfunktionen.

1> MANAGER-KODE  
2> BEDIENER-KODE

Geben Sie, um den Kode zu ändern, einfach den neuen Kode ein, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

KODE NUN: 0000  
KODE NEU: ?????

Durch Drücken von RUN kommen Sie zum Normalbetriebsmodus zurück.



Wenn Sie für den Manager- und Bediener-Kode die gleichen Zahlen eingeben,  
so wird der Bediener-Kode außer Betrieb gesetzt  
(d.h. kein Kode wird mehr benötigt, um auf den Bedienerbereich zuzugreifen)!

#### Urlaubszeiträume

Dies ist der Bereich, in dem Sie im Voraus bekannte Urlaubszeiträume für das ganze Jahr eingeben können, in denen eine Beheizung der Zone nicht erforderlich ist.

Es können fünf Urlaubszeiträume eingestellt werden. Folgen Sie den unten angegebenen Schritten, um dies zu tun:

- Drücken Sie die PROG-Taste und wählen Sie Option 4.
- Sie werden nun aufgefordert, Urlaubszeitraum 1 einzugeben.  
Zunächst müssen Sie das Anfangsdatum in der TT-MM-JJ-Schreibweise eingeben. Wenn Sie das Anfangsdatum des Urlaubszeitraumes eingegeben haben, drücken Sie ENTER.
- Geben Sie nun die Dauer des Urlaubszeitraumes ein. Berechnen Sie die Anzahl der Tage, an denen Sie keine Beheizung wünschen, in dem Sie vom ersten Tag Ihres Urlaubes bis zum letzten durchzählen. Geben Sie nun die Dauer ein.
- Drücken Sie, nachdem der erste Urlaubszeitraum eingegeben ist, die ENTER-Taste.
- Nun wird Urlaubszeitraum 2 angezeigt.

URLAUB ZEITR 1  
A:00-00-00 D:00

Geben Sie die verbleibenden Urlaubszeiträume in der gleichen Weise ein. Wenn alle Urlaubszeiträume eingegeben sind, geht der Regler zurück auf das Datenmenü.

#### Wichtiger Hinweis:

1. Das Drücken der ENTER-Taste bewirkt zu jedem beliebigen Zeitpunkt, dass die derzeitige Einstellung beibehalten wird.

## Vom Techniker vorzunehmende Einstellungen

Um in den Technikerbereich zu gelangen, drücken Sie die PROG-Taste und geben Sie den Techniker-Kode ein.  
(Dieser befindet sich auf einem Etikett, das auf der Frontabdeckung oder auf der Tastatur-Rückseite klebt.  
Dieses Etikett sollte entfernt werden, nachdem der Regler in Betrieb genommen wurde.)

Jetzt wird eine Anzeige wie die Nebenstehende gezeigt.

1 > EING	2 > OPT 1
3 > KODE	4 > SETUP

### 1) EING

In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, eine Höchstdauer für den manuellen Eingriff festzulegen.

MAXIM. EINGRIFF
DAUER (STD): 08

Geben Sie zwei Ziffern ein (z.B. 08 für 8 Stunden) und drücken Sie auf ENTER, um die Einstellung zu bestätigen.

### 2) OPTI

Beim Heatmiser Economy 2000/2000L können Sie einstellen, ob eine Optimierung benötigt wird. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Grundbegriffe).

Sollten Sie eine Optimierung wünschen, so wählen Sie 1 für „an“ und fahren Sie dann mit der Einstellung der folgenden Parameter fort.

OPTIMIERUNG?
1 > AN OD 2 > AUS

Wenn Sie „aus“ wählen, kommen Sie zum Setup-Menü zurück und die Optimierung ist abgeschaltet. Dies bedeutet, dass der Regler die Heizung zum eingegebenen Schaltzeitpunkt einschaltet, und dass es keine Aufwärmphase geben wird.

ÄNDERUNGSGESCHW.
MINUTEN /°C : 20

Dies ist die Zeitspanne, die das Heizungssystem braucht, um die Gebäudetemperatur um 1°C zu erwärmen. Eine anfängliche Durchschnittszeit wäre 20 Minuten, aber da das Gerät selbstlernend ist, wird es sie täglich um 1 Minute verändern, bis sie an der korrekten Einstellung angelangt ist.

VORHEIZZEIT EIN
MAXIMUM (STD): 03

Dies ist die Höchstzahl von Stunden vor dem eingegebenen Schaltzeitpunkt, die das Gerät an sein kann, um das Gebäude auf die Temperatur zu bringen. Die höchste einstellbare Stundenzahl ist 8, wobei der Durchschnittswert jedoch 3 Stunden ist.

### 3) KODE

Der Kode-Bereich funktioniert ganz normal und dient dazu, den Bedienerkod einzugeben.

#### SETUP

Dieser Bereich ermöglicht Ihnen, den Regler zu konfigurieren, den gewünschten Ventilator-Modus einzustellen, den internen Sensor zu aktivieren oder zu deaktivieren, und den Wartungsmodus einzustellen.

1 > KONFIG	2 > VEN
3 > SENSOR	4 > EXTRA

#### KONFIG (Konfiguration des Heatmiser Mistral)

Während des Konfigurationsvorganges werden Sie aufgefordert, den für das zu regelnde System benötigten Funktionsumfang auszuwählen.

- Drücken Sie PROG
- Geben Sie den Techniker-Kode ein
- Wählen Sie 4 für „Setup“
- Wählen Sie 1 für Konfiguration
- Nun werden Sie aufgefordert, den benötigten Reglertyp einzugeben.  
AN/AUS = 1 OD  
HIGH/LOW (2-Stufen-Heizung) = 2

AN/AUS = 1 OD
HILO = 2 :1

## **KONFIGURATION DES HEATMISER MISTRAL (AN / AUS-TYP)**

**DE**

### **LÜFTUNGSOPTION**

Sie werden nun aufgefordert, anzugeben, ob die Lüftung benötigt wird.

**LÜFTUNG BENÖTIGT**  
N<0> J<1> : 1

Wenn Sie N wählen, erscheinen die beiden nächsten Anzeigen nicht!

**VORLÜFTUNGSZEIT**  
<MINS> :00

Die Vorlüftung aktiviert das Relais 3 für den angegebenen Zeitraum, bevor das Heizungsrelais aktiviert wird.

**NACHLÜFTUNGSZEIT**  
<MINS> :00

Die Nachlüftung aktiviert das Relais 3 für den angegebenen Zeitraum, nachdem das Heizungsrelais abgeschaltet wurde.

### **DOPPELZÜNDUNG**

Die Einschaltung dieser Option liefert die folgende Funktion:

Wenn das Heizungsrelais das erste Mal in einem Schaltzeitraum aktiviert wird, schaltet es sich nach 30 Sekunden ab. Nach weiteren 10 Sekunden wird das Relais wieder neu aktiviert und funktioniert dann ganz normal.

**DOPPELZÜNDUNG?**  
N<0> J<1> : 0

Wenn die Nachlüftung aktiviert ist, läuft die Nachlüftung, bevor die Heizung noch einmal gezündet wird. Wenn keine Nachlüftungszeit ausgewählt worden ist, zündet die Heizung nach 10 Sekunden.

### **PRÜFSCHALTER**

Nun werden Sie aufgefordert, einzugeben, ob Ihr System einen Prüfschalter aufweist.

**PRÜFSCHALTER?**  
N<0> J<1> : 0

Wenn ein Bedarf an Beheizung besteht, überprüft der Heatmiser zunächst, ob der Prüfschalter nicht geschlossen ist. Relais 3 wird dann aktiviert, um erforderlichenfalls Vorlüftung zu geben. Der Prüfschalter schließt sich dann, woraufhin Relais 2 aktiviert wird.

Wenn Sie die Konfigurationsprozedur vollständig durchlaufen haben, werden Sie zurück zur Setup-Menü-Anzeige geführt. Hier können Sie dann RUN drücken, um zum Normalbetriebsmodus zurückzukehren, oder Sie können jetzt mit dem Programmieren der anderen Einstellungen fortfahren, indem Sie eine andere Menü-Option wählen.

## KONFIGURATION DES HEATMISER MISTRAL (HIGH/LOW-TYP)

DE

### **VERSTÄRKUNG HOHER FLAMMEN**

Das Einschalten dieser Option gibt die folgende Funktion:

VERSTÄRK HOHE FL  
N<0> J<1> : 0

Immer, wenn ein Bedarf an Beheizung besteht, werden sowohl das Relais für die hohe als auch für die niedrige Flamme aktiviert. Nach 1 Minute überprüft das System, ob sowohl das Relais für die hohe als auch das für die niedrige Flamme benötigt werden. Wenn sich die Temperatur im einprogrammierten Differenzbereich bewegt, wird die hohe Flamme abgestellt.

### **HIGH/LOW-DIFFERENZ**

Wenn der Heatmiser Mistral dazu eingesetzt wird, eine 2-Stufen-Heizung zu regeln, müssen Sie die High/Low-Differenzeinstellung eingeben.

- Sie werden jetzt aufgefordert, den High-Low-Differenzbereich einzugeben.
- Eine Differenzeinstellung von 4 und eine gewünschte Temperatur von 20°C bedeutet, dass der Regler sowohl die niedrige als auch die hohe Flamme aktiv halten wird, bis eine tatsächliche Temperatur von 16°C erreicht wird. Dann setzt die hohe Flamme aus.

EING HILO  
DIFFERENZ: 04

### **DOPPELZÜNDUNG**

Die Einschaltung dieser Option liefert folgende Funktion:

Wenn das Heizungsrelais das erste Mal in einem Schaltzeitraum aktiviert wird, schaltet es sich nach 30 Sekunden ab. Nach weiteren 10 Sekunden wird das Relais wieder neu aktiviert und funktioniert dann ganz normal.

Dies läuft zu Beginn eines jeden Schaltzeitraumes so ab und wird dazu benutzt, sicherzustellen, dass die Heizung auch dann gezündet wird, wenn sie in Bereichen installiert ist, in denen starke Kondensation auftritt.

DOPPELZÜNDUNG?  
N<0> J<1> : 0

### **PRÜFSCHALTER**

Nun werden Sie aufgefordert, einzugeben, ob Ihr System einen Prüfschalter aufweist.

PRÜFSCHALTER?  
N<0> J<1> : 0

Wenn ein Bedarf an Beheizung besteht, überprüft der Heatmiser zunächst, ob der Prüfschalter geschlossen ist. Die Heizungs-Ausgänge (High / Low) werden aktiviert, wenn der Schalter geschlossen ist.

## **SYSTEM-SETUP**

**DE**

### **VENTILATOR**

Der Heatmiser Mistral verfügt über zwei Ventilator-Funktionen.

MANUELL<0> D.VEN <1>  
S.VEN<2> :0

**Dauerventilator:** Am Heatmiser Mistral gibt es die Option, einen ständigen Ventilatorbetrieb zu haben. Wenn sie eingeschaltet ist, bleibt das Ventilator-Relais während der eingegebenen Schaltzeiträume dauernd auf AN und funktioniert nach der Optimierer-Einstellung.

**Sommerventilator:** Am Heatmiser Mistral gibt es die Option eines automatischen Sommerventilators. Sollte die tatsächliche Temperatur die Sommerventilator-Temperatur übersteigen, stellt der Heatmiser automatisch das Ventilator-Relais an, um im Gebäude für Belüftung zu sorgen. Ist der Sommer-Ventilator ausgewählt, wird der Benutzer aufgefordert, einen Sommer-Ventilator-Differenzwert einzugeben. Diese Einstellung ist die Anzahl der Grade über der TAG-Temperatur, bei der das Sommer-Ventilator-Relais aktiviert wird. Deshalb wird beispielsweise bei einer Tagestemperatur von 20°C und einem Differenzbereich von 03 das Sommer-Ventilator-Relais bei 23°C aktiviert. Die Mindestdifferenz ist 02 und die Höchstdifferenz 06°C.

Wenn Sie die gewünschte Option wählen, führt das dazu, dass eine weitere Temperatur-Sollwert-Anzeige benötigt wird. Diese ermöglicht Ihnen, eine Sommerventilator-Temperatur einzugeben. Siehe „Einstellung der Temperaturen“ auf Seite 46.

---

### **SENSOR**

Der Heatmiser Mistral verfügt über einen internen Sensor, der per Werkseinstellung deaktiviert ist. Sie können ihn aktivieren, indem Sie 1 für „Ja“ wählen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

INTERNER SENSOR  
N<0> J<1> : 0

Der Heatmiser Mistral ist mit einer Mittelwertbestimmung ausgestattet. Das System berechnet den durchschnittlichen Messwert und zeigt diesen an, sobald zwei Sensoren (intern und extern) erkannt werden.

Sie werden nun aufgefordert, den ersten Sensor zu justieren. Wenn Sie den internen Sensor aktiviert haben, wird zuerst dieser justiert, und erst danach der externe Sensor 1.

JUSTIEREN (20)  
INTERN: 23

Falls Sie den internen Sensor nicht aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, zuerst den ersten und dann den zweiten externen Sensor zu justieren.

JUSTIEREN (19)  
EXTERN 1: 20

Geben Sie, um zu justieren, einfach den neuen Sensor-Messwert hinter dem Doppelpunkt ein.

---

### **WARTUNGSMODUS (NUR BEI BESTIMMten MODELLEN)**

- Es werden Ihnen dann folgende Optionen vorgeschlagen:  
1> Service-Modus konfigurieren, oder  
2> Derzeitige im Gerät gespeicherte Gesamtaufstundenzahl zurückstellen.
- Wenn Sie 1 drücken, um das Gerät zu konfigurieren, wird auf dem Bildschirm das Folgende dargestellt und Sie werden aufgefordert, den Service-Modus entweder an- oder auszuschalten.
- Hier werden Sie aufgefordert, die Anzahl der Stunden, die das System betrieben werden kann, bevor sich der Wartungsalarm einschaltet, einzugeben. Drücken Sie auf ENTER, um die programmierte Einstellung anzunehmen.
- Geben Sie jetzt die vollständige Telefonnummer ein, die angezeigt werden soll, wenn ein Wartungsalarm ausgelöst wird.

1>KONFIGURATION  
2>RESET DATEN

SERVICE MODE  
1> AN oder 2> AUS

WARTUNGSMODUS  
BETR.STD : 0000

SERVICE MODE  
TEL.: 00000000

### NACH AUSLÖSUNG EINES WARTUNGSALARMS

Nach Auslösung eines Wartungsalarms wird jede Minute für 5 Sekunden eine Warnmeldung gezeigt. Sie können diese Warnmeldung löschen, indem Sie RESET drücken, während die Warnmeldung auf dem Bildschirm sichtbar ist.

Denken Sie daran, dass Sie solange keine weiteren Wartungsalarm-Meldungen erhalten, bis der Regler von einem Techniker zurückgestellt worden ist.

---

### ZURÜCKSTELLEN DES WARTUNGSALARMS

Nachdem ein Wartungsalarm ausgelöst wurde, können Sie die Zeiteinstellung neu einstellen, ohne dass Sie die Telefonnummer wieder neu eingeben müssen, indem Sie aus der Konfiguration/Reset-Anzeige RESET auswählen.

---

### SYSTEM-RÜCKSTELLUNG (RESET)

Diese Funktion stellt die Einstellungen des Heatmiser zurück auf die Werkseinstellung.

Um den Regler zurückzustellen:

- Drücken Sie 4 für Setup
- Drücken Sie 4 für Extras
- Drücken Sie 4 für Reset



RÜCKST ALLE DATE  
MIT ENTER BESTÄT

---



### SYSTEMSPEZIFIKATION

<b>Gehäuse:</b>	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), feuerhemmend
<b>Abmessungen:</b>	222mm x 156mm x 61mm (Länge x Höhe x Tiefe)
<b>Gewicht:</b>	1.3kg
<b>Relais-Ausgänge:</b> <b>Mistral =</b>	Relais 1 = Spannungsfreie, einpolige Arbeitskontakte. Relais 2 = Spannungsfreie, einpolige Arbeitskontakte. Relais 3 = Spannungsfreie, einpolige Arbeitskontakte. Relais 4 = Spannungsfreie, einpolige Arbeits- und Ruhekontakte. 3 A 230 V Wechselstrom (mit Widerstand) Relais 1-3
<b>Alarm-Eingang</b>	230 V Wechselstrom, 5 mA max.
<b>Stromversorgung</b>	230 V Wechselstrom + 10% 50 Hz
<b>Sensoren</b>	Nur Heatmiser-Sensoren benutzen. Zur Verdrahtung von Heatmiser-Sensoren geschirmtes, zweidriges Belden 8451-Kabel verwenden. Ersatzteil-Nummer der Electronics Industries Association: RS-Teil 360-649.
<b>Netzausfallschutz</b>	Bei 25°C mindestens 3 Jahre

DE

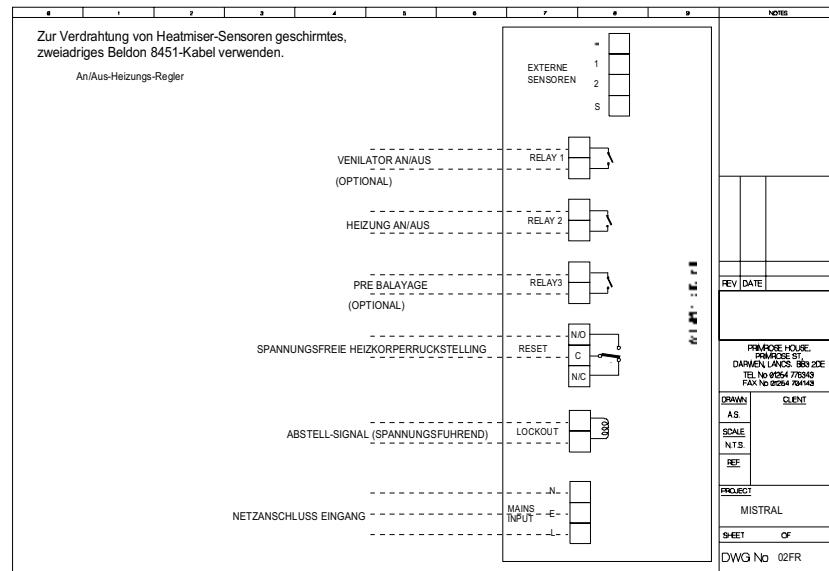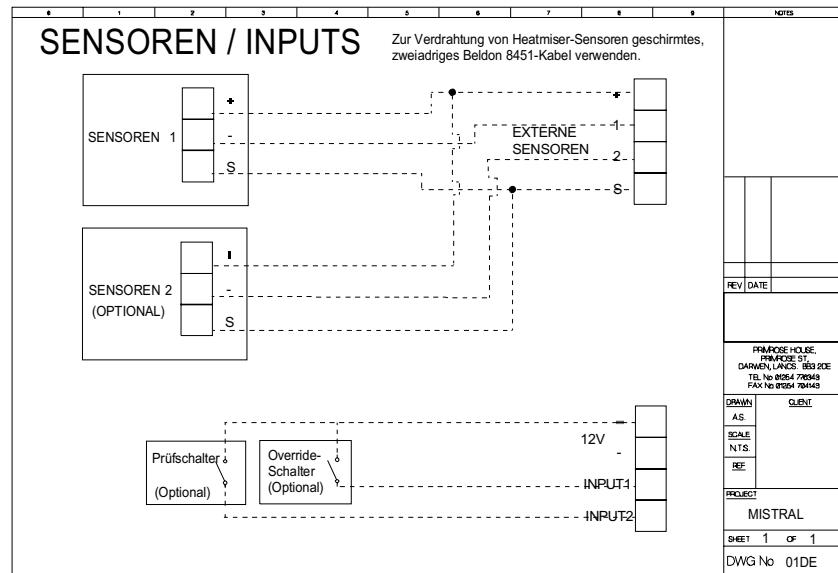


DE

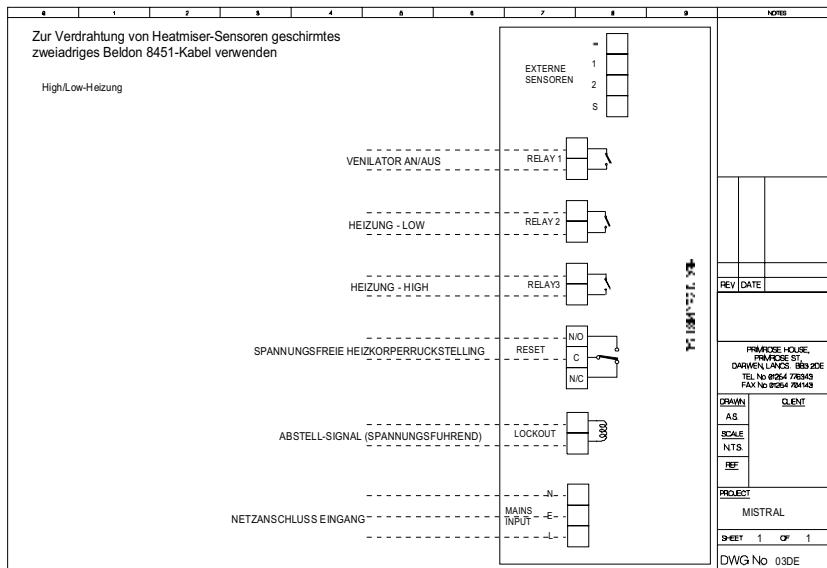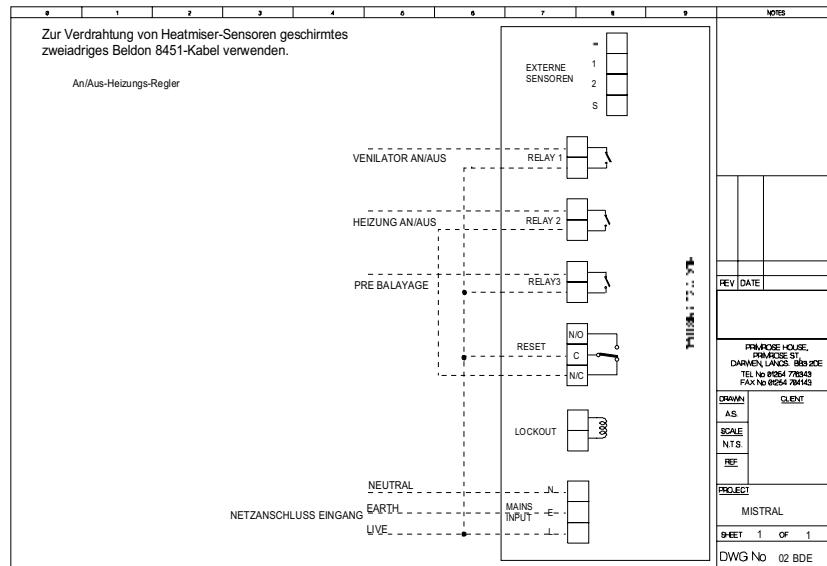

DE

Zur Verdrahtung von Heatmiser-Sensoren geschildertes  
zweidraiges Belden 8451-Kabel verwenden

RADIANT High/Low-Heizung

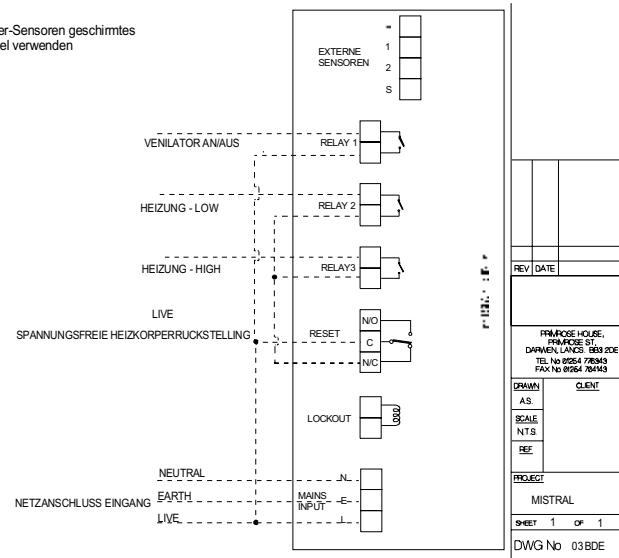

# HANDLEIDING

NL

## INHOUD

ONDERWERP	BLZ.
<b>Inhoudsopgave .....</b>	57
<b>Taalkeuze .....</b>	58
<b>Standaard termen .....</b>	58
<b>Normale werking .....</b>	58
Instelling tijdelijk opheffen .....	59
Zomerprogramma .....	59
Datum .....	59
Blokkeren/Reset .....	59
Ventilator voor de zomer .....	60
<b>Programmeren</b>	
De temperatuur instellen .....	60
Data instellen .....	61
De tijd instellen .....	61
De code instellen .....	62
Vakantie .....	62
<b>Instellingen van het systeem</b>	
Opzet tijdelijke opheffing (maximaal) .....	63
Opzet optimalisatie .....	63
De code instellen .....	63
Config - Bedieningstype .....	63
<b>Configuratie / Opzet</b>	
Configureren (Aan/Uit Type): Optie Aftappen, Dubbele Ontsteking, Controleschakelaar .....	64
Configureren (Hoog/Laag Type): Hoge Vlam, Hoog/Laag Differential, Double Ontsteking, Controleschakelaar .....	65
<b>Systeemopzet</b>	
Ventilator .....	66
Sensor .....	66
Serviceprogramma .....	66
Service Alarm geactiveerd .....	67
Service Alarm Resetten .....	67
Systeem reset .....	67
<b>Technische gegevens</b>	
Specificatie / Zekering .....	67
Bedradingsschema .....	68-70

## Taalkeuze

NL

Om de gewenste taal te selecteren drukt u op PROG, voert u code 2305 in en drukt u op ENTER.  
Kies vervolgens de gewenste taal.

## Algemene Termen

**"Zelflerende optimalisatie"** houdt in dat de Heatmiser zelf automatisch de begintijd berekent om te verzekeren dat het gebouw de gewenste temperatuur heeft voor de geprogrammeerde schakeltijd. Dit gebeurt aan de hand van interne temperatuurcontroles. Hierdoor worden de verwarmingstijden bijv. bij zachter weer verkort en wordt er dus energie bespaard.

**Voorverwarming** houdt het aantal uur in dat het systeem wordt aangezet voordat de geprogrammeerde tijd aanbreekt (bij optimalisatie). Deze periode wordt ingesteld via de code voor technicien en hiervoor geldt maximaal 8 uur.

**De verandersnelheid** houdt de tijd in die nodig is om de temperatuur in het gebouw 1°C te laten stijgen. De tijd die in de fabriek hiervoor is ingesteld bedraagt 20 minuten maar de verwarming zal zich automatisch aanpassen aan de materialen van het gebouw.

**Instelling tijdelijk opheffen:** Met de functie voor tijdelijk opheffen op de Heatmiser kan de gebruiker de instelling voor een zone voor een bepaald aantal uren tijdelijk opheffen, om van de geprogrammeerde instelling van het systeem af te wijken. Een maximum kan worden ingesteld om ervoor te zorgen dat gebruikers hier geen overdreven lange periodes voor invoeren.

### Status schakelperiode:

- **Dag** houdt in dat de verwarming op een bepaalde schakeltijd is ingesteld. (Bijv. tussen 07.00 en 08.00 staat de verwarming op DAG. Buiten deze periode op NACHT).
- **Nacht** houdt in dat er geen schakeltijden zijn geprogrammeerd. Op deze tijden wordt de verwarming teruggezet op de nachttemperatuur.

De 2000L is standaard uitgerust met een functie **blokkering & reset** waardoor bij een blokkering (oververhitting, enz.) automatisch een signaal van de verwarming naar de Heatmiser wordt gestuurd. Zodra de fout is verholpen wordt een resetsignaal naar de verwarming gestuurd om de blokkering op te heffen.

**Normale werking** houdt in dat de verwarming normaal functioneert en het programma voor programmeren niet actief is (op het display wordt de tijd/dag aangegeven). Niet vergeten om na veranderingen in de instelling van de Heatmiser te hebben aangebracht op RUN te drukken om naar normale werking terug te keren.

## Normale werking

Op de Heatmiser Mistral vindt u een hoofddisplay voor RUN (normale werking) en een informatiedisplay. Deze zijn hieronder uitgelegd:

Normale werking Aan/Uit

VR 07.58 23 °C  
VERW UIT

Dit scherm geeft de tijd, de huidige temperatuur en de status van het verwarmingsrelais aan (AAN of UIT)

Normale werking Hoog/Laag

VR 07.58 23 °C  
LAAG AAN HOOG UIT

Dit scherm geeft de tijd, de huidige temperatuur en de status van de hoge en de lage vlam aan

Wanneer u op INFO drukt gevuld door optie 1, wordt het volgende display aangegeven:

Dit display geeft de doeltemperatuur aan met de status van de schakelperioden.

DOELTEMP: 21 °C  
TIJD KLOK: DAG

**Tijdelijk Opheffen**

U kunt de instelling van de Heatmiser Economy 2000/2000L tijdelijk opheffen en op dag of nacht zetten om van de instelling van het systeem af te wijken. De maximale tijd waarvoor van de instelling van het systeem kan worden afgeweken is door de installateur ingesteld.

**Om de periode in te stellen waarvoor van de instelling wordt afgeweken**

- Vanaf RUN (normale werking)  
Druk op tijdelijk opheffen en voer zonodig de veiligheidscode in.
- Druk op 1) voor tijdelijk opheffen.
- Druk op 1 of 2 om de instelling voor de zone tijdelijk op te heffen:  
AAN (1) of UIT (2).
- U wordt nu gevraagd de lengte van de periode in te voeren.
- Als de temperatuur voor de zone hoger ligt dan de bedoeling is, wordt het volgende op het display aangegeven. Met tijdelijk opheffen kan alleen de periode worden veranderd maar niet de temperatuur. Deze foutbericht wordt ook aangegeven als een te lange opheffingstijd wordt ingevoerd.
- Het display met de status geeft vervolgens aan voor welke zone de tijdelijke opheffing geldt..

Ma 13:06 20 C  
TIJD KLOK: DAG

1> T OPHEFFEN  
2> ZOMERPROGRAMMA

TIJDELIJK OPHEFFEN NU  
1>AAN of 2>UIT

INSTELLING TIJDELIJK OPHEFFEN  
MAXIMUM (04): 03

\*\* OPGELET \*\*  
ONGELDIGE DATA

Ma 13:06 20 C  
Status: TIJDELIJK OPHEFFEN

! Om een opheffingsperiode te annuleren herhaalt u de stappen van hierboven en drukt u op 2 voor UIT en vervolgens voert u 00. in om de lengte van de opheffingsperiode te verkorten.

**Zomerprogramma**

Om het zomerprogramma in te stellen drukt u op tijdelijk opheffen/zomerprogramma en vervolgens op 2 voor zomer.

1> T OPHEFFEN  
2> ZOMERPROGRAMMA

Het systeem staat nu op het zomerprogramma wat inhoudt dat de verwarming op de nachttemperatuur wordt teruggezet.

Om deze functie te annuleren herhaalt u de stappen van hierboven.

**Datum**

Om de huidige tijd en datum aan te geven:

- Druk op INFO
- Druk op 2 voor datum.

12.13.49  
ZA 11-12-02

**Blokering/Reset**

Op de Heatmiser zit een blokkeringaansluiting die op een netvoeding onder spanning kan worden aangesloten om op afstand foutmeldingen te kunnen aangeven. Als de fout op de verwarming is verholpen, drukt u op RESET waardoor een resetsignaal naar de verwarming wordt gestuurd om de blokkering te resetten. Deze functie is vooral handig voor systemen die buiten handbereik worden geïnstalleerd.

## **Reset Van De Verwarming (zonder aanduiding blockkering)**

**NL**

Bij systemen zonder blokkeringsfunctie op afstand, kan de Heatmiser worden gebruikt om op afstand een resetsignaal te versturen.

Voor de volgende handelingen uit om in een dergelijk geval een resetsignaal te versturen:

Druk op RESET  
Druk op 2 voor RESET

1>INFO 2>DATUM  
3> RESET BLOKKER

Het resetrelais trekt een seconde aan.

---

## **Manuele ventilator voor gebruik in de zomer**

Als de Heatmiser is uitgerust met deze functie, is het mogelijk de ventilator te gebruiken ter ventilatie tijdens de zomeraanden.

- Als u op VENT drukt, wordt het volgende op het display aangegeven.
- U dient nu op ENTER te drukken of als u de handeling wilt staken, drukt u op DELETE.

VENT AAN?  
ENTER TER BEVESTIGING



Om de ventilator te deactiveren, herhaalt u de stappen van hierboven.

De manuele ventilator zomer is niet beschikbaar als de constante ventilator of ventilator zomer aanstaat. Deze opties worden verderop in deze handleiding uitgelegd.

---

## **Programmeren**

Als u vanaf het display voor RUN (normale werking) op PROG drukt, wordt het volgende op het display aangegeven:

\*\* OPGELET \*\*  
TOEGANGSCODE: ????

U moet eerst de code invoeren voordat u de Heatmiser kunt programmeren. In de fabriek is deze code standaard op 0000 ingesteld maar om veiligheidsredenen kan hij door de gebruiker op elk willekeurig moment worden veranderd. Dit proces is verder uitgelegd in onderdeel 4 (Code).

### **1) TEMP**

In dit onderdeel worden de temperatuurstellingen veranderd.

Dit is het DATA-menu

1>TEMP 2>DATA  
3>SYSTEEM 4>VAK

Als u op 1 drukt voor TEMP, wordt het volgende op het display aangegeven:

- U wordt nu gevraagd de gewenste dagtemperatuur in te voeren (bijv. 22). De temperatuur moet worden aangegeven met twee cijfers.
- Druk vervolgens op ENTER.
- U kunt nu aangeven of u de anti-nachtvorstfunctie wilt aanzetten. Als u op UIT drukt, keert u terug naar het menu voor DATA.
- Als u op AAN drukt, kunt u een lagere nachttemperatuur instellen.

PERIODE DAG INSTELLEN  
TEMP: 22 C

ANTI-NACHTVORST  
1>AAN OF 2>UIT

PERIODE NACHT INSTELLEN  
TEMP: 05 C

VENTILATOR ZOMER  
DIFFERENTIAAL:XX

De temperatuur van de ventilator zomer wordt berekend door een differentiaalinstelling. Een differentiaalinstelling van 03 betekent dat de temperatuur van de ventilator zomer 03°C boven de DAGinstelling bedraagt. Zodoende stijgt de DAGtemperatuur niet boven de instelling van de ventilator zomer.

- Druk op ENTER als u de gewenste nachttemperatuur heeft ingesteld en druk vervolgens op RUN om terug te keren naar normale werking.

**2) DATA**

In dit onderdeel worden de dagelijkse schakelperioden ingesteld. Per dag zijn er 3 periodes mogelijk.

- Druk op PROG en voer de veiligheidscode in.
- Druk nu op 2 om het DATA-menu in te voeren.

1) TEMP	2) DATA
3) SYSTEEM	4) VAK

U wordt nu op het display gevraagd om schakelperiode 1 voor de maandag in te voeren. Voer nu de gewenste beginstijd in, bijv. 08:00 (gebruik hiervoor de 24-urige klok).

PERIODE MA: 1
B:UU:MM E:UU:MM

Druk vervolgens op ENTER om de beginstijd te valideren en stel vervolgens de eindtijd in, bijv. 17:00 (gebruik hiervoor de 24-urige klok).

Druk vervolgens op ENTER om de geprogrammeerde schakeltijd te valideren en ga verder met periode 2 voor de maandag.

**Andere periodes programmeren**

U kunt nu op dezelfde manier periode 2 voor de maandag programmeren. Druk daarna op ENTER.

PERIODE MA: 2
1) B:21:00 E:23:00

Als u niet alle drie de schakelperiodes wilt gebruiken, laat u de tijden gewoon op UU:MM staan en de periode(s) wordt (worden) genegeerd.

PERIODE MA: 3
1) B:UU:MM E:UU:MM

Druk nu op ENTER om de schakelperiodes voor de dinsdag te programmeren.

Voer hiervoor dezelfde handelingen uit als hierboven.

PERIODE DI : 1
1) B:UU:MM E:UU:MM

Als u voor de dinsdag dezelfde schakelperiodes wilt als voor de maandag, drukt u op COPY (kopiëren) om alle schakeltijden van de vorige dag te kopiëren. Als u bijv. bij periode 1 voor de maandag op COPY (kopiëren) drukt, worden alle schakeltijden van de maandag gekopieerd en kunt u met het programmeren van de woensdag beginnen.

Een dergelijk display wordt afgebeeld: . . .

ALLE DATA KOPIEREN
MA NAAR DI



Druk op DEL om eventuele fouten te corrigeren.  
Wanneer u op ENTER drukt, worden de huidige instellingen behouden.

**Systeem**

Met dit onderdeel kunt u de systeemtijd/-datum en de veiligheidscodes voor het systeem instellen.

**Systeemtijd**

Vanaf RUN (normale werking) drukt u op PROG en voert u de veiligheidscode gebruiker in.

1> SYSTEEMTIJD
2> SYSTEEMCODE

Druk op PROG en voer de gebruikerscode in

Druk nu op 3 voor systeem

Druk nu op 1 voor systeemtijd

Voer nu de nieuwe tijd in  
(gebruik hiervoor de 24-urige klok).

TIJD NU: 13.07
NIEUWE TIJD: UU:MM

Druk op ENTER wanneer u de gewenste nieuwe tijd heeft ingevoerd.

Voer nu de systeemdatum in (gebruik hiervoor DD:MM:JJ).

DATUM IS: 19-05-03
NIEUWE DATUM: DD:MM:JJ

Druk op ENTER wanneer u de gewenste nieuwe datum heeft ingevoerd.

Voer nu de dag van de week in.

DAG VAN DE WEEK INSTELLEN
1 ==MA- 7 ==ZO

Druk op ENTER wanneer u de gewenste nieuwe dag heeft ingevoerd.

De installatie wordt teruggezet op het menuscherm. Druk op RUN (normale werking) om terug te keren naar normale werking.

**Systeemcode**

Druk op PROG en voer de veiligheidscode in.

Druk op 3 voor systeem

Druk op 4 voor code en selecteer de code die u wilt veranderen.

- 1> Code manager - Met deze code heeft u toegang tot alle data.
- 2> Code Instelling tijdelijk opheffen - Met deze code heeft u toegang tot de functies Instelling tijdelijk opheffen en Zomerprogramma.

1> CODE MANAGER  
2>CODE OPERATOR

Om deze code te veranderen, voert u eenvoudigweg de nieuwe code in.

CODE NU: 0000  
NIEUWE CODE: ????!

Druk op RUN (normale werking) om terug te keren naar normale werking.



Als u dezelfde code invult voor de manager als de operator, vervalt de code voor de operator.  
(oftewel er is geen code nodig om toegang te verkrijgen tot de functies voor de operator)

**Vakantie**

Met dit onderdeel kunt u eventuele vakantieperiodes voor het jaar instellen wanneer de verwarming in een bepaalde zone niet wordt gebruikt.

U kunt vijf vakantieperiodes instellen. Voer hiervoor de volgende instructies uit.

Druk op PROG en selecteer optie 4.

Voer nu vakantieperiode 1 in (gebruik voor de begindatum DD-MM-JJ).

Druk op ENTER wanneer u de begindatum voor de vakantieperiode heeft geprogrammeerd.

VAKANTIEPERIODE 1  
B:00-00-00 L:00

Programmeer nu de lengte van de vakantieperiode. Bereken het aantal dagen dat u de verwarming uit wilt zetten vanaf de eerste t/m de laatste dag van de vakantieperiode. Voer nu dit aantal in.

Druk op ENTER wanneer u de eerste vakantieperiode heeft ingesteld.  
Vakantieperiode 2 wordt nu op het display aangegeven.

Programmeer nu de overige vakantieperiodes op dezelfde manier. Wanneer u alle vakantieperiodes heeft geprogrammeerd, wordt de installatie teruggezet op het DATA-menu.

**Belangrijk:**

1. Wanneer u op ENTER drukt, worden de huidige instellingen behouden.

## Technische Gegevens - Opzet Technicien

NL

Om de functies van de technicien in te stellen, drukt u op PROG en voert u de code technicien in. (Te vinden op een sticker op de voor- of achterkant van het toetsenbord. Verwijder de sticker nadat het systeem in gebruik is genomen.)

Het volgende display wordt nu aangegeven.

1> TIJDELIJK OPHEFFEN 2> OPT 1  
3> CODE 4> OPZET

### **1) TIJDELIJK OPHEFFEN**

Met dit onderdeel kan een limiet worden ingesteld voor de functie voor het tijdelijk instellen van de instelling.

INSTELLING TIJDELIJK OPHEFFEN  
MAX. TJD: 08

Voer twee cijfers in (bijv. 08, voor 8 uur) en druk op ENTER om de instelling te valideren.

### **2) OPTI**

U kunt de Heatmiser Economy 2000/2000L eventueel instellen op optimalisatie. (Zie Algemene termen voor informatie).

Druk op 1 voor AAN als u optimalisatie wilt gebruiken en ga verder met de volgende instellingen.

OPTIMALISATIE?  
1> AAN of 2> UIT

Als u op UIT drukt, komt u terug op het menu voor opzet en staat optimalisatie uit. Dit houdt in dat de verwarming op de geprogrammeerde schakeltijd AAN wordt gezet zonder voorverwarming.

Voorverwarming is de tijd die de verwarming nodig heeft om de temperatuur in het gebouw met 1°C te laten stijgen. Een gemiddeld beginpunt zou 20 minuten zijn, maar aangezien het systeem "zeitferend" is, wordt deze tijd 1 minuut per dag veranderd om de juiste instelling te krijgen.

VERANDERSNELHEID  
MINUTEN /C :20

Dit is het maximum aantal uren voor de ingevoerde schakeltijd waarvoor het toestel wordt aangezet om het gebouw op de gewenste temperatuur te krijgen. De maximale instelling hiervoor is 8 uur, hoewel 3 uur als gemiddelde geldt.

VOORVERWARMING INSTELLEN  
MAX. TJD :03

### **3) CODE**

Het onderdeel voor code werkt gewoon en wordt gebruikt om de gebruikerscode in te stellen.

#### **OPZET**

Met dit onderdeel kunt u de verwarming configureren, de gewenste ventilator inschakelen, de interne sensor aan- en uitzetten en het serviceprogramma instellen.

1> CONFIG 2> VENTILATOR  
3>SENSOR 4>EXTRA

#### **CONFIG (De Heatmiser Mistral configureren)**

Tijdens het configuratieproces wordt u gevraagd de gewenste functies voor het systeem te selecteren.

Druk op PROG  
Voer de code technicien in  
Druk op 4 voor opzet  
Druk op 1 voor config

Selecteer nu het gewenste bedieningstype:  
AAN/UIT = 1 HOOG/LAAG =2

AAN/UIT = 1 OF  
HOLA = 2 : 1

## DE HEATMISER MISTRAL CONFIGUREREN (AAN/UIT TYPE)

NL

### OPTIE AFTAPPEN

Voer nu in of aftappen gewenst is.

AFTAPPEN GEWENST?  
N<0> J<1> : 1

Als u N kiest, worden de volgende twee menu's overgeslagen.

VOOR-AFTAPTIJD  
<MIN> :00

Voor-aftappen activeert relais 3 voor de aangegeven tijd voordat het verwarmingsrelais wordt geactiveerd.

NA-AFTAPTIJD  
<MIN> :00

Na-aftappen activeert relais 3 voor de aangegeven tijd nadat het verwarmingsrelais is uitgeschakeld.

### DUBBELE ONTSTEKING

Met deze optie wordt de volgende functie geactiveerd.

DUBBELE ONTSTEKING?  
N<0> J<1> : 0

Wanneer het verwarmingsrelais voor de eerste keer na elke schakeltijd wordt geactiveerd, valt het na 30 seconden af. Na nog eens 10 seconden trekt het weer aan en werkt het normaal.

Deze functie treedt in werking na het begin van iedere schakelperiode en wordt gebruikt om te verzekeren dat de verwarming aanslaat wanneer deze staat opgesteld in ruimten met veel condensatie.

Als na-aftappen aanstaat, draait deze functie voordat de verwarming opnieuw wordt ontstoken. Als na-aftappen niet is geselecteerd, gaan er 10 seconden voorbij voordat de verwarming wordt ontstoken.

### CONTROLESCHAKELAAR

Geef nu aan of er een controleschakelaar op het systeem zit.

CONTROLESCHAKELAAR?  
N<0> J<1> :0

Als de Heatmiser het sein krijgt aan te slaan, controleert hij eerst of de controleschakelaar niet gesloten is. Relais 3 trekt dan aan om eventueel voor-of af te tappen. De controleschakelaar sluit zich waarna relais 2 oantrekt.

Na de configuratieprocedure wordt de installatie teruggezet op het menu voor opzet. Vanaf hier kunt u op RUN drukken om terug te keren naar normale werking of om een andere menuoptie te selecteren om nog andere instellingen te programmeren.

NL

## DE HEATMISER MISTRAL CONFIGUREREN (HOOG/LAAG TYPE)

### **HOGE VLAM**

Met deze optie wordt de volgende functie geactiveerd:

HOGE VLAM  
N<0> J<1> :0

Als de verwarming het sein krijgt aan te slaan, worden de relais geactiveerd voor zowel hoog als laag. Na 1 minuut controleert de verwarming of allebei de relais nodig zijn. Als de temperatuur zich binnen de geprogrammeerde differentiaalinstelling bevindt, wordt het relais voor de hoge vlam gedeactiveerd.

### **HOOG/LAAG DIFFERENTIAAL**

Bij gebruik van de Heatmiser Mistral met hoog/laag (twee fase) verwarming dient u de hoog/laag differentiaalinstelling in te voeren.

VOER HOOG/LAAG  
DIFFERENTIAAL IN:04

Voer nu de hoog/laag differentiaalinstelling in.

Een differentiaalinstelling van 4 en een gewenste temperatuur van 20 °C betekent dat er een lage en een hoge vlam zijn totdat de werkelijke temperatuur 16 bedraagt. Op dat moment valt de hoge vlam uit.

### **DUBBELE ONTSTEKING**

Met deze optie wordt de volgende functie geactiveerd.

Wanneer het verwarmingsrelais voor de eerste keer na elke schakeltijd wordt geactiveerd, valt het na 30 seconden af. Na nog eens 10 seconden trekt het relais weer aan en werkt het normaal.

Deze functie treedt in werking na het begin van iedere schakelperiode en wordt gebruikt om te verzekeren dat de verwarming aanslaat wanneer deze staat opgesteld in ruimten met veel condensatie.

DUBBELE ONTSTEKING?  
N<0> J<1> :0

### **CONTROLESCHAKELAAR**

Geef nu aan of er een controleschakelaar op het systeem zit.

CONTROLESCHAKELAAR?  
N<0> J<1> :0

Als de Heatmiser het sein krijgt aan te slaan, controleert hij of de controleschakelaar gesloten is. De verwarmingsuitgangen (hoog/laag) worden geactiveerd wanneer de schakelaar gesloten is.

## **SYSTEEMOPZET**

**NL**

### **VENTILATOR**

De Heatmiser Mistral heeft twee ventilatorfuncties.

MANUELE<0> C.VENT<1>  
Z.VENT<2> : 0

Constante ventilator: Op de Heatmiser Mistral heeft u een optie voor een constante ventilator. Als deze aanstaat, is het ventilatorrelais tijdens de geprogrammeerde schakeltijden permanent AAN en wordt de instelling van de optimalisatie gevolgd.

Ventilator voor de zomer: Op de Heatmiser Mistral heeft u een optie voor een automatische ventilator voor de zomer. Wanneer de werkelijke temperatuur boven de instelling voor de Temp ventilator zomer stijgt, wordt het ventilatorrelais van de Heatmiser automatisch geactiveerd om ventilatie te bieden.

Als de ventilator zomer is geselecteerd, wordt de gebruiker gevraagd een differentiaal voor de ventilator zomer in te voeren. Deze instelling is het aantal graden boven de DAGtemperatuur dat het relais van de ventilator zomer wordt geactiveerd. Met een dagtemperatuur van 20 en een differentiaalinstelling van 03 wordt het relais van de ventilator zomer geactiveerd bij 23°C. De differentiaalwaarde is minimaal 02 en maximaal 06°C.

Als u de gewenste optie selecteert, wordt er nog een scherm aangegeven om de temperatuur in te stellen. Hiermee kunt u de temperatuur voor de ventilator voor de zomer instellen. Zie De temperatuur instellen op bladzijde 60.

---

### **SENSOR**

De Heatmiser Mistral is voorzien van een interne sensor die vanuit de fabriek uitgeschakeld wordt geleverd. Om deze in te schakelen drukt u op 1 voor Ja.

INTERNE SENSOR  
N<0> J<1> : 0

Op de Heatmiser Mistral zit een functie om de gemiddelde temperatuur te berekenen. Het systeem berekent automatisch het gemiddelde van wat twee sensors (intern of extern) aangeven.

Ijk de eerste sensor; als u de interne sensor heeft ingeschakeld ijk u deze eerst, gevolgd door een externe sensor.

IJKING (20)  
INTERN: 23

Als u de interne sensor niet heeft ingeschakeld ijk u eerst de eerste en dan de tweede afstandssensor.

IJKING (19)  
AFSTAND 1 : 20

Voor het ijkken voert u de nieuwe waarde van de sensor in.

---

### **SERVICEPROGRAMMA (alleen van toepassing op bepaalde modellen)**

- Voer de code voor technicien in en druk op 4 voor opzet, Druk op 4 voor extra's.
- U wordt nu gevraagd om:  
1> Het serviceprogramma te configureren of  
2> Het totaal aantal uur in gebruik te resetten.
- Als u op 1 drukt om het systeem te configureren wordt het volgende display aangegeven en vervolgens wordt u gevraagd het serviceprogramma AAN of UIT te zetten.
- U dient nu het aantal uur in te voeren dat het systeem mag draaien voordat het service alarm moet worden geactiveerd. Druk op ENTER om de geprogrammeerde instelling te valideren.
- U dient nu het telefoonnummer in te voeren dat u op het display wilt zien als het service alarm wordt geactiveerd.

1>SERVICE  
2>SYSTEM RESET

1>CONFIGURATIE  
2>DATA RESET

SERVICEPROGRAMMA  
1> AAN of 2> UIT

SERVICEPROGRAMMA  
UUR IN GEBRUIK: 0000

SERVICEPROGRAMMA  
BEL: 00000000

**SERVICE ALARM GEACTIVEERD**

Als een service alarm is geactiveerd wordt er iedere minuut 5 seconden een waarschuwing op het display aangegeven. U kunt deze waarschuwing annuleren door op RESET te drukken terwijl de waarschuwing op het display te zien is.

Het systeem moet eerst door een technicien worden gereset voordat nieuwe service alarms kunnen worden geactiveerd.

**SERVICE ALARM RESETTEN**

Als een service alarm is geactiveerd kunt u het aantal uren resetten zonder dat u het telefoonnummer opnieuw hoeft in te voeren. Druk hiervoor op reset vanaf het display voor configuratie/reset.

**SYSTEEM RESET**

Met deze functie kunt u de instellingen van de Heatmiser terugzetten op de fabriekswaarden.

Voer de volgende handelingen uit om het toestel te resetten:

- Druk op 4 voor opzet
  - Druk op 4 voor extra's
  - Druk op 2 voor reset
  - Als u op dit moment op ENTER drukt, worden alle data gewist. Druk op DELETE om de handeling af te breken.
- ALLE DATA RESETTEN  
 ENTER TER BEVESTIGING

**Systeemspecificatie**

**Behuizing:** ABS brandvertragend

**Afmetingen:** 222mm x 156mm x 61mm (lengte, hoogte, diepte)

**Gewicht:** 1.3kg

**Vermogen relais:** Relais 1 = spanningsvrije, eenpolige, normaal open contacten.  
 Relais 2 = spanningsvrije, eenpolige, normaal open contacten..  
 Relais 3 = spanningsvrije, eenpolige, normaal open contacten.  
 Relais 4 = spanningsvrije, eenpolige, normaal open & gesloten contacten.  
 10 amp 230 V wisselstroom (met weerstand) relais 1-3



**Alarminput:** 230 V wisselstroom 5 mA max.

**Voeding:** 230 V wisselstroom + 10 % 50 Hz



**Sensors:** Gebruik alleen Heatmiser sensors. Bij het bedraden van Heatmiser sensors mogen alleen dubbele beschermd kabels type Belden 8451 worden toegepast. RS onderdeelnr.: 360-649

**Reserve accu:** Minimaal 3 jaar bij 25 °C

NL

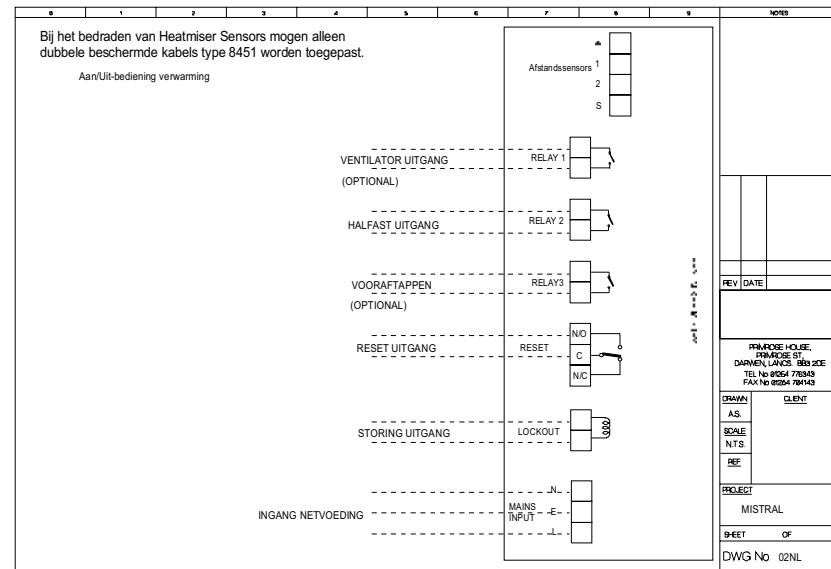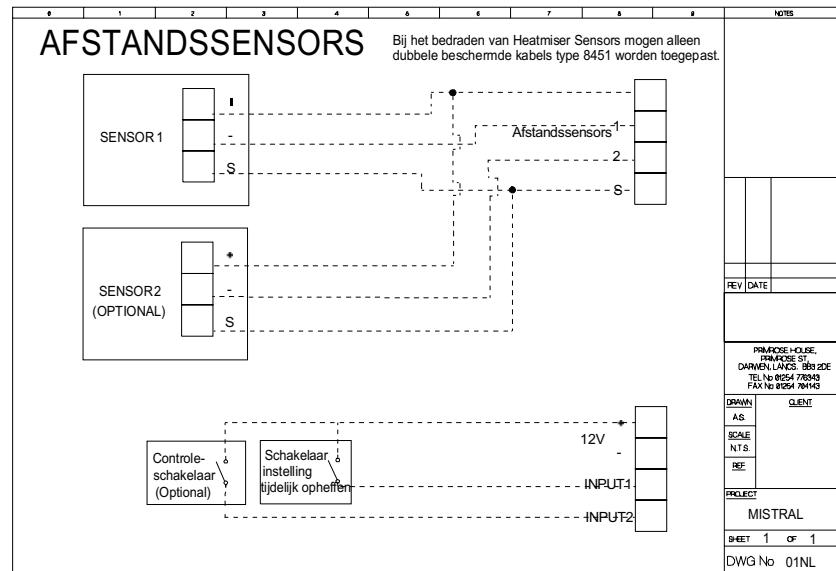

NL

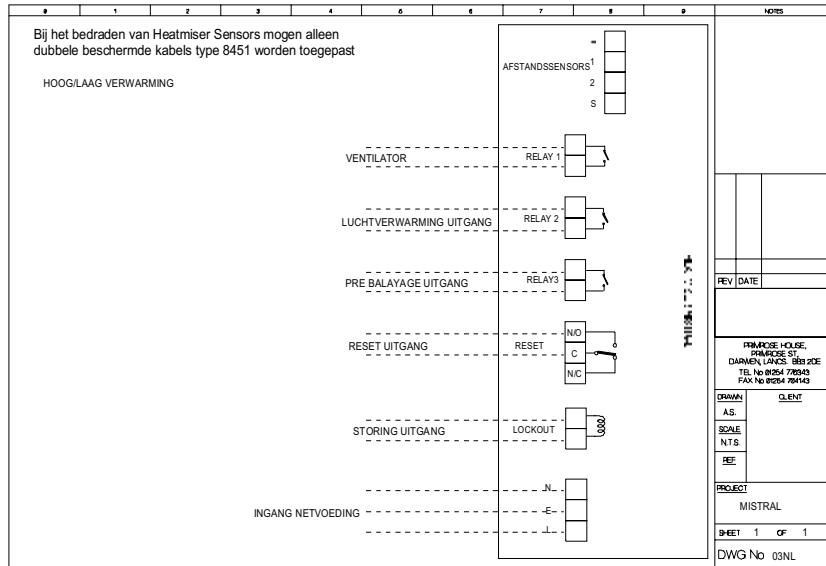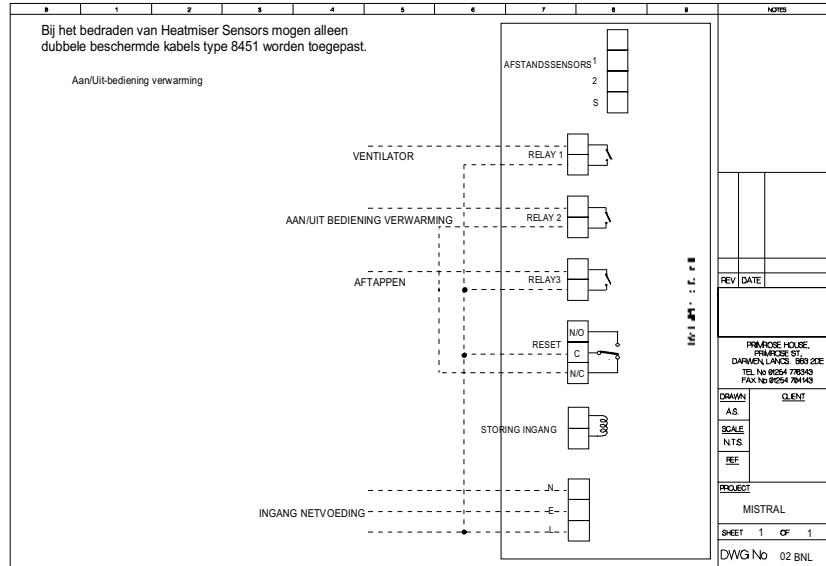

NL

Bij het bedraven van Heatmiser Sensors mogen alleen  
dubbele beschernde kabels type 8451 worden toegepast

RADIANT PLAQUE - HOOG/LAAG VERWARMING

